PIANTA DIMENSIONALE
SCALA 1:50

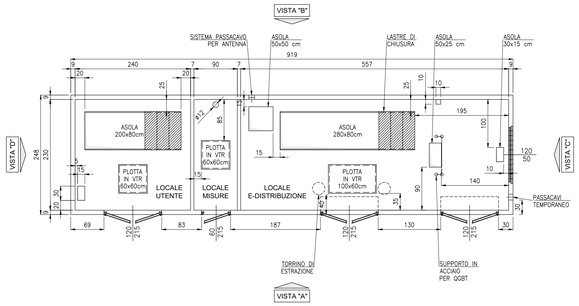

PIANTA VASCA DI FONDAZIONE
SCALA 1:50

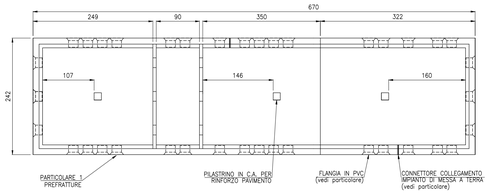

VISTA LATO "A"
SCALA 1:50

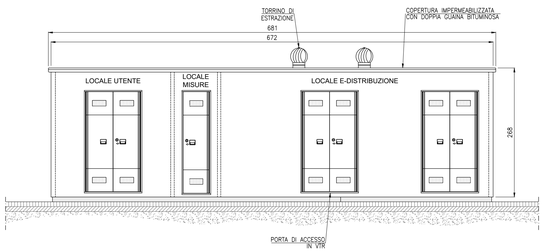

VISTA LATO "B"
SCALA 1:50

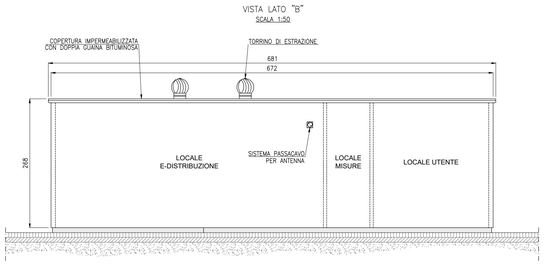

VISTA LATO "C"
SCALA 1:50



VISTA LATO "D"
SCALA 1:50



PARTICOLARE ①
TIPICA SEZIONE SU PREFRATTURE

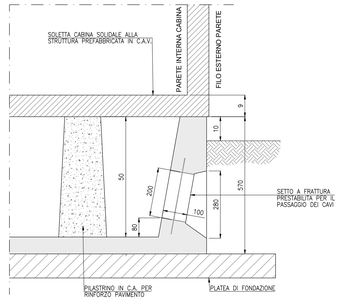

PARTICOLARE ②
TIPICA SEZIONE SU COLLEGAMENTO TERRE

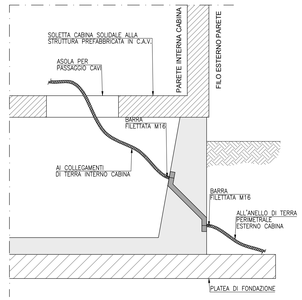

PARTICOLARE ③
DICITURE CARTELLI PER PULSANTI DI SGANCIO DI EMERGENZA
DIMENSIONI MINIME 10x15cm

P.EM.GEN.MT
PULSANTE DI SGANCIO D'EMERGENZA
MEDIA TENSIONE
(SGANCIA ANCHE LE POMPE ANTINCENDIO)

RESTA IN TENSIONE:
IL SOCCORRITORE DI SICUREZZA

NOTE:

- LA CABINA VA REALIZZATA NEL RISPETTO DELLE ULTIME SPECIFICHE ENEL (COSTRUTTIVO E DOTAZIONI INCLUSO DOCUMENTAZIONE PER PRATICA SISMICA)
- LA CABINA E' DEL TIPO A LASTRE (PAVIMENTO FLOITANTE)
- ALTEZZA UTILE INTERNA DEL LOCALE ≥ 260cm
  ALTEZZA UTILE INTERNA DELLE PORTE ≥ 215cm
- PREVEDERE LE PREFRATTURE IN CORRISPONDENZA DEI TUBI IN INGRESSO/USCITA
- LE ASOLE SULLE PARETI DIVISORIE SONO NELLA PARTE SOTTO IL PAVIMENTO A LASTRE (**FRA ENEL ED ESTERNO E FRA ENEL ED UTENTE VANNO PREVISTI I PASSACAVI PER DG 20192**)
- TUTTI I POZZETTI INDICATI VANNO DOTATI DI PASSO D'UOMO IN GHISA UNI-EN124 D400 60x60cm
- NEI LOCALI ENEL e CONSEGNA REALIZZARE L'IMPIANTO DI TERRA INTERNO CON PIATTINA DI RAME 25x3mm STAFFATA A PARETE AD ALTEZZA 35cm
- NON SONO STATE INDICATE LE FOROMETRIE MINORI CHE VERRANNO ESEGUITE SUL POSTO DALL'ELETTRICISTA
- PREVEDERE TINTEGGIATURA INTERNA E DOPPIA GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA
- FINITURA ESTERNA A SCELTA DELLA D.L. EDILE
- APPORRE I CARTELLI SEGNALETICI E ANTINFORTUNISTICI SULLE PORTE DELLA CABINA E SULLE RETI DI PROTEZIONE DEI TRASFORMATORI

PIANTA TUBAZIONI
SCALA 1:50

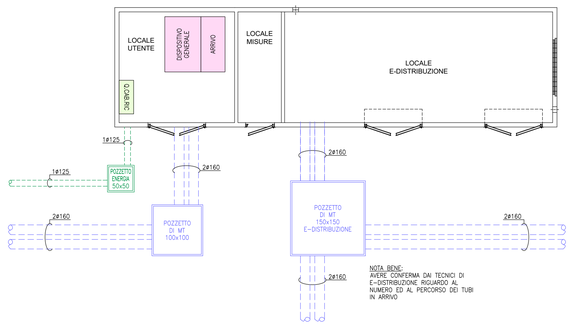

PIANTA IMPIANTI ELETTRICI E TERRA
SCALA 1:50

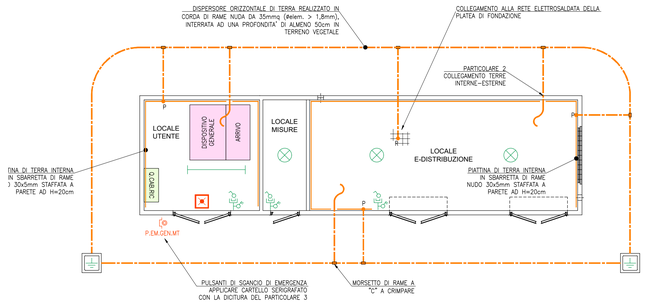

LEGENDA

- CORPO ILLUMINANTE DI SICUREZZA AUTOALIMENTATO DA 600 LUMEN IP55
- PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA
- PLAFONIERA A LED DA 1x30W IP55
- INTERRUTTORE UNIPOLARE / DEVIATORE
- PRESA P30 COMANDATA DA INTERRUTTORE BIPOLARE 2x16A
- PLAFONIERA A LED IP55 10W
- R — COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETROSALDATA DI ARMATURA DELLA PLATEA DI FONDAZIONE
- P — COLLEGAMENTO ALLA PIATTINA DI TERRA CON CORDA NUDA Cu 16²
- DISPERSORE ORIZZONTALE DI TERRA REALIZZATO IN CORDA DI RAME NUDA DA 35mmq (elem. > 1,8mm), INTERRATA AD UNA PROFONDITA' DI ALMENO 50cm IN TERRENO VEGETALE
- PIATTINA DI TERRA INTERNA IN SBARRETTA DI RAME NUDO 30x5mm STAFFATA A PARETE AD H=20cm

RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
B32	D	d	264	IM	- -	R0	1:20

LINEABRESCIA-ISEO-EDOLO-COMUNEDIROVATO
IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI
Progetto Definitivo

PIANTA CABINA DI RICEVIMENTO

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3				
	2				
	1				
	0	MAG. 2022	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING
NORD_ING Srl
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Luca Erba

FERROVIENORD
FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA
IL DIRETTORE
Ing. Enrico Mariani

Progettista
NORD_ING FNMGROUP

Collaborazione
ELTEC S.r.l.
Società di ingegneria
Via C. Seganti 73/F int. 5/6 - 47121 Forlì (FC)
Tel. +39-0543-473892 E-mail: info@eltec-service.it

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE | AGG.

FILE: B32D6264IM-R0

mod. 7.5.03 rev.01