



SCHEMA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCEND





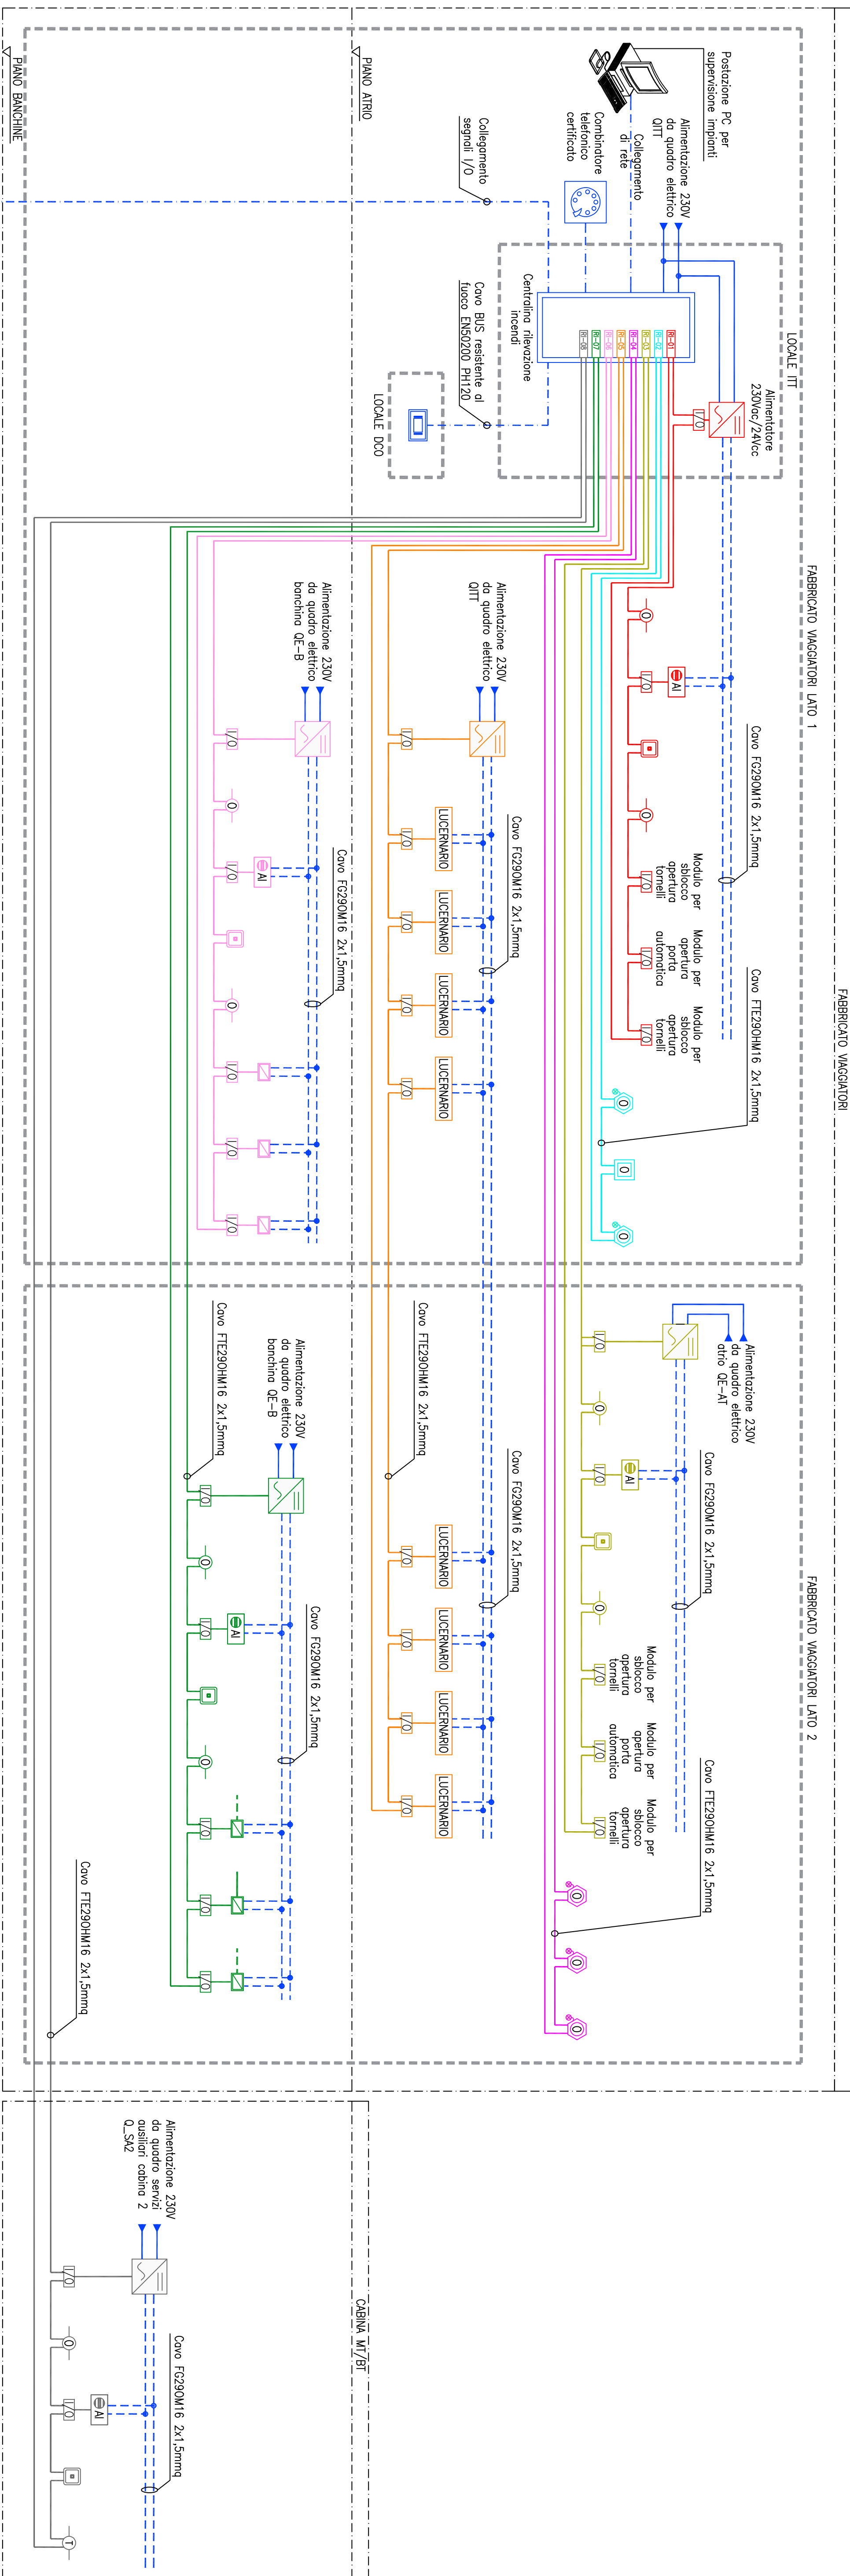


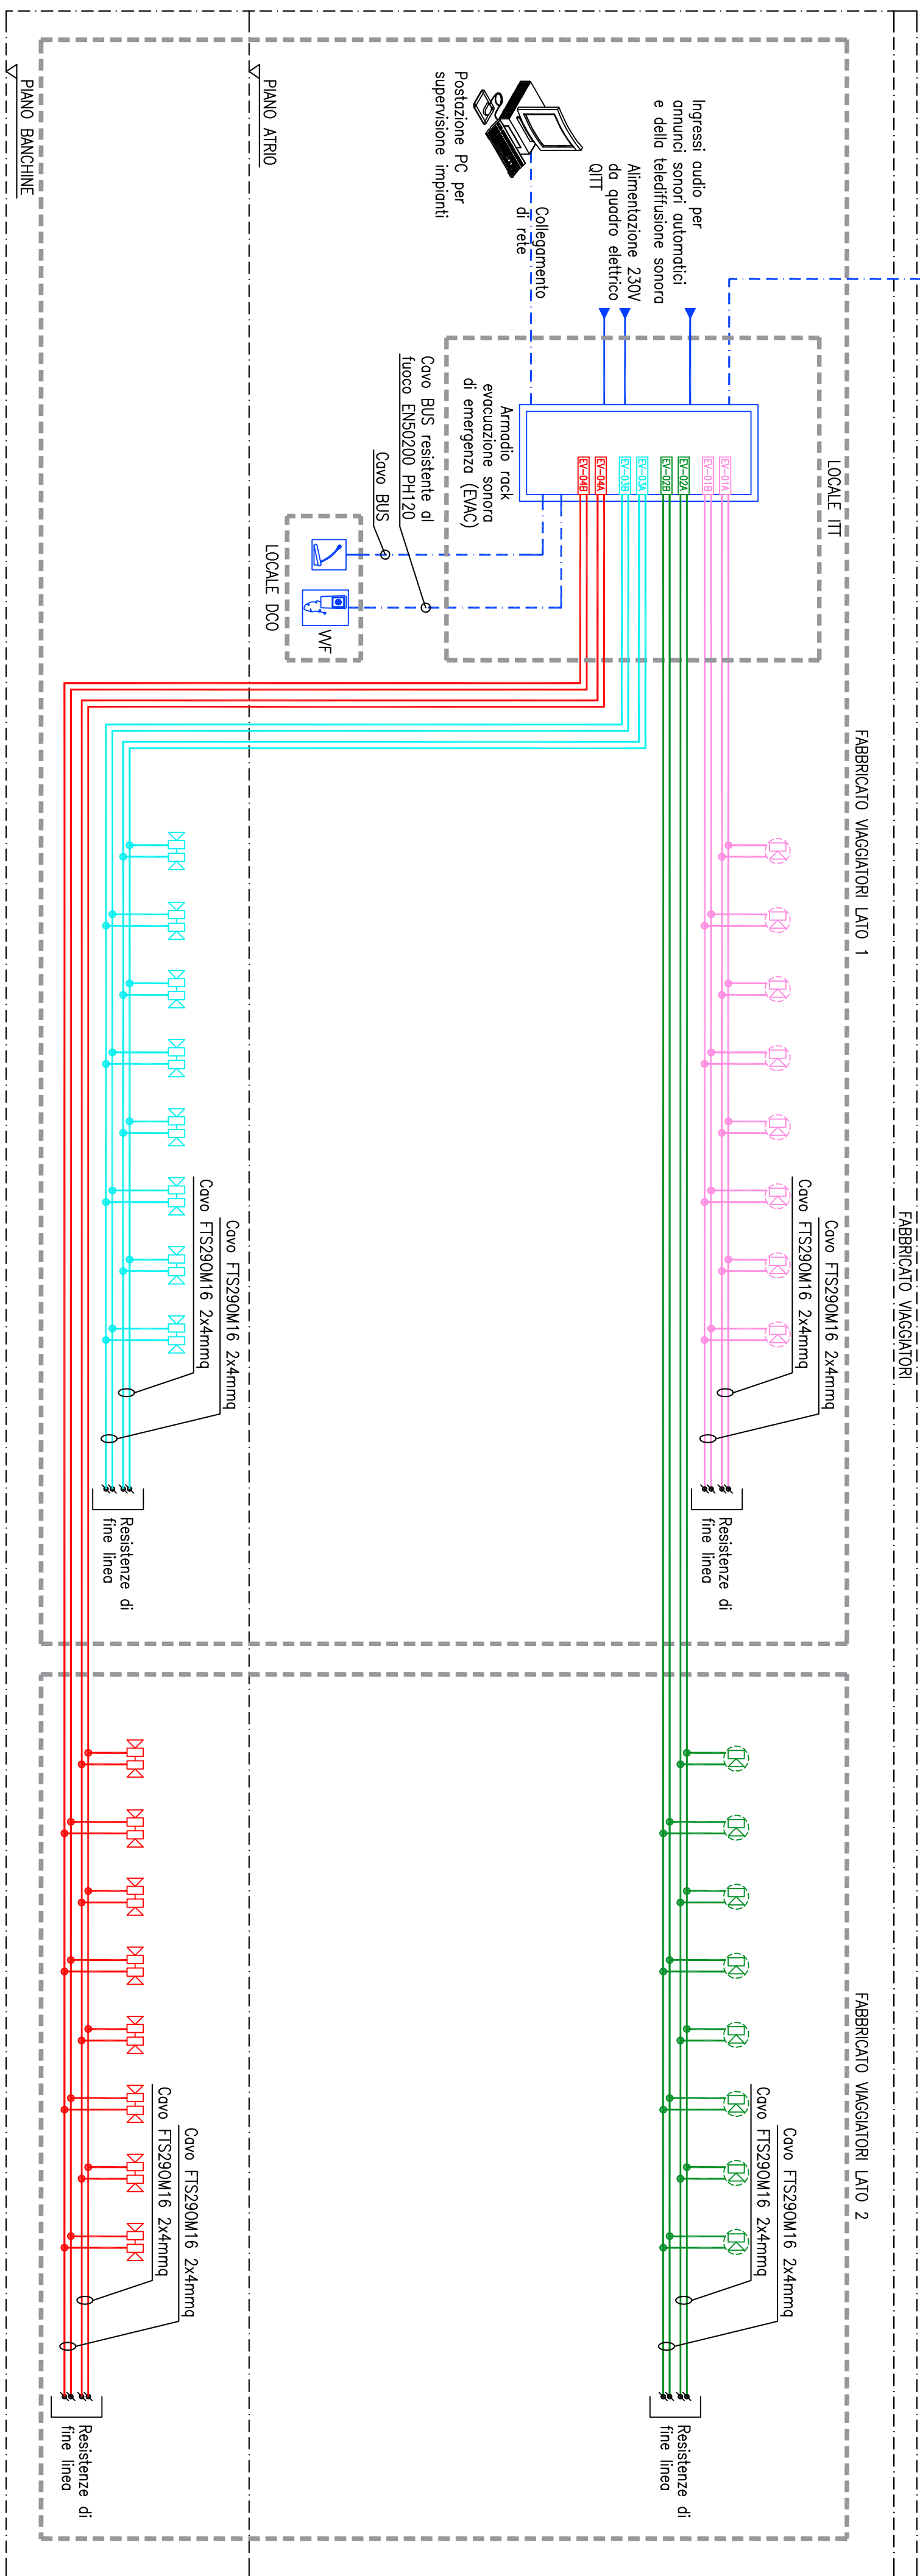
































































































































































































































































































### SCHEMA IMPIANTO EVAC



NOTE IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA DI EMERGENZA

- [illegible]







LEGENDA IMPIANTO RILEVAZIONE INCEND

	CANO ALIMENTAZIONE 230VAC, TIPO F50/60/90M6
	CANO ALIMENTAZIONE 240VAC, TIPO F50/60/90M6 100V/100V/LSH
	PIRHO Coo-S1b-d1-ai Sezione 2x2,5mm <sup>2</sup>
	CANO LOOP TIPO F52/60/90M6 100V/100V PIRHO Coo-S1b-d1-ai
	Sezione 2x1,5mm <sup>2</sup> schermato
	RELEAZIONE OTTICO DI CANO POSISTO A VISTA A SOFFITTO / SOTTO
	MANIPOLAZIONE MANUALE
	RELEAZIONE OTTICO DI CANO CON SPECULA DI SEGNALEZIONE POSISTO SOPRA
	MANIPOLAZIONE MANUALE
	RELEAZIONE TERMICO E TERMOMAGNETICOTRIPPO DI TIPO INNEZZAZIONE POSISTO A VISTA
	A SOFFITTO
	PULSANTE MANUALE ALIARE MECCANICO DEL TIPO INNEZZAZIONE CON APOGISA
	TABERA DI SEGNALEZIONE CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 (PANO ARIRO)/IP65
	(PANO BOMBONE)
	MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE PER ALIARE INTERNO CON ANALISI MODULO DI
	INNEZZAZIONE CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 (PANO ARIRO)/IP65 (PANO
	BOMBONE)
	UNITA DI RELEAZIONE CON DISPENSINO A CARICAMENTO D'ACQUA FETTLIATO
	MECANICO (OPZIONIA TABERA CODIA (INNEZZO PER V2 TABERAZIONE)
	TASTERA RELATO TOCCI SCORREI PER RETTEZIONE ALIARE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LOOP IMPIANTO RILEVAZIONE INCEND

- |       |                           |   |
|-------|---------------------------|---|
| RI-01 | loop fabbricato wagaigato | piano d'irto zona 1 sotto conressifilto |
| RI-02 | loop fabbricato wagaigato | piano d'irto zona 1 sopra conressifilto |
| RI-03 | loop fabbricato wagaigato | piano d'irto zona 2 sotto conressifilto |
| RI-04 | loop fabbricato wagaigato | piano d'irto zona 2 sopra conressifilto |
| RI-05 | loop fabbricato wagaigato | piano d'irto copertura evocazione lumi  |
| RI-06 | loop fabbricato wagaigato | piano borchina zona esistente           |
| RI-07 | loop fabbricato wagaigato | piano borchina zona ampliamento         |
| RI-08 | loop codino W/7/I         |   |

LEGENDA IMPIANTO EVAC

	CANO ALIMENTAZIONE 230VAC - TP0 30/60/90/6
	CANO TP0 CORD FTS2300M 100/100V LS21 P11120 Cae-51s-d1-e1 Sezione 4mm <sup>2</sup> (Dorsale) / 2x1 Strada (Deviazione terminali)
 <b>WVF</b>	BASE MICROFONICA WVF PER MESSAGGI VOCAI E PRESELESTI DI EMERGENZA INSTALLATA ALL'INTERNO DI CASCITA' A PARETE
	BASE MICROFONICA DI SERVIZIO SENZA FUNZIONALITA' DI EMERGENZA
	ALTOPARLANTE MODULARE DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO CON COPERTURA TERMINO DI PROTEZIONE, PROTEVA NOMINALE 6W SELEZIONABILE, CERTIFICATO EN618-24
	ALTOPARLANTE DOPPIO A TREVOLA COMPATTO IN ALLUMINIO CON PROFILATO IN PVC, MONTABILE INTERNO IN CASCINA CON FUSIBILE TERMICO DI PROTEZIONE, POTENZA NOMINALE 10W (FRATELLI MASSIMA 20W), CERTIFICATO EN618-24

# LOOP IMPIANTO EVAC


- |          |   |
|----------|---|
| EV-014/B | : Loop fabbricato viaggiatori piano atiro zona 1              |
| EV-024/B | : loop fabbricato viaggiatori piano atiro zona 2              |
| EV-034/B | : Loop fabbricato viaggiatori piano banchina zona esistente   |
| EV-044/B | : Loop fabbricato viaggiatori piano banchina zona ampliamento |

## NOTA GENERALE

PER IL NUMERO EFFETTIVO DEI COMPONENTI DI IMPIANTO FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE PIANTE DI PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO

NOTA BENE

NELL'AMBITO DELL'ARGOMENTO ENUNCIATO DAL TITOLO, LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE TAVOLA PREVALGONO RISPETTO A QUELLE NON RICONDUCEBILI AL TITOLO MEDESIMO

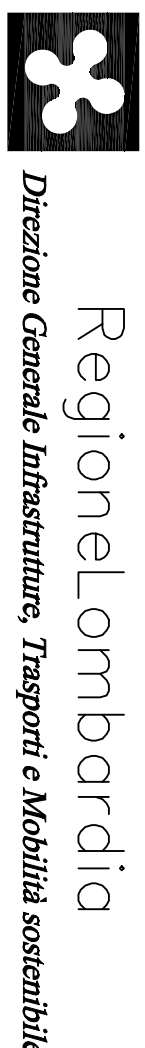

COMET COMMISSA	Q003	IDEAL PROGETTONE	D	DE 20700	d	PROGRESSO ELABORATO	424	CATEGORIA OPERA	IM	NAMED OPERA	- -	REMOVED	R1	SCALE	-
-------------------	------	---------------------	---	-------------	---	------------------------	-----	--------------------	----	----------------	-----	---------	----	-------	---

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL  
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO  
*Progetto Definitivo*

Impianti elettrici SSE e FV  
FV - Schema a blocchi impianti antincendio

Revisioni				
	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3		-		
2		-		
1	04/10/2022	INDOCCUPAZIONE FABBRICATO MAGGIORANI		
0	02/10/2021	PRIMA EMISSIONE		

NORD\_ING





**NORD-ING**  
PHARMACIA

COMPTON

**STY**  
S.p.A.

Importazione e Assistenza Service

Attenzione: per la vendita in Italia tutti gli apparecchi  
devono essere dotati di un certificato di omologazione  
emesso dalla Commissione CE (CEI - 014 - 000001 - 000002)

REPORT	CONTROLLATO	ARMANDO	DATA
Report	Tipi	Prismi	Qu. 2
COMPTON COLOR TELEVISIONE			
0059-2022			
Model	Access.		