



PIANTA PIANO ATRIO - Scala 1:200

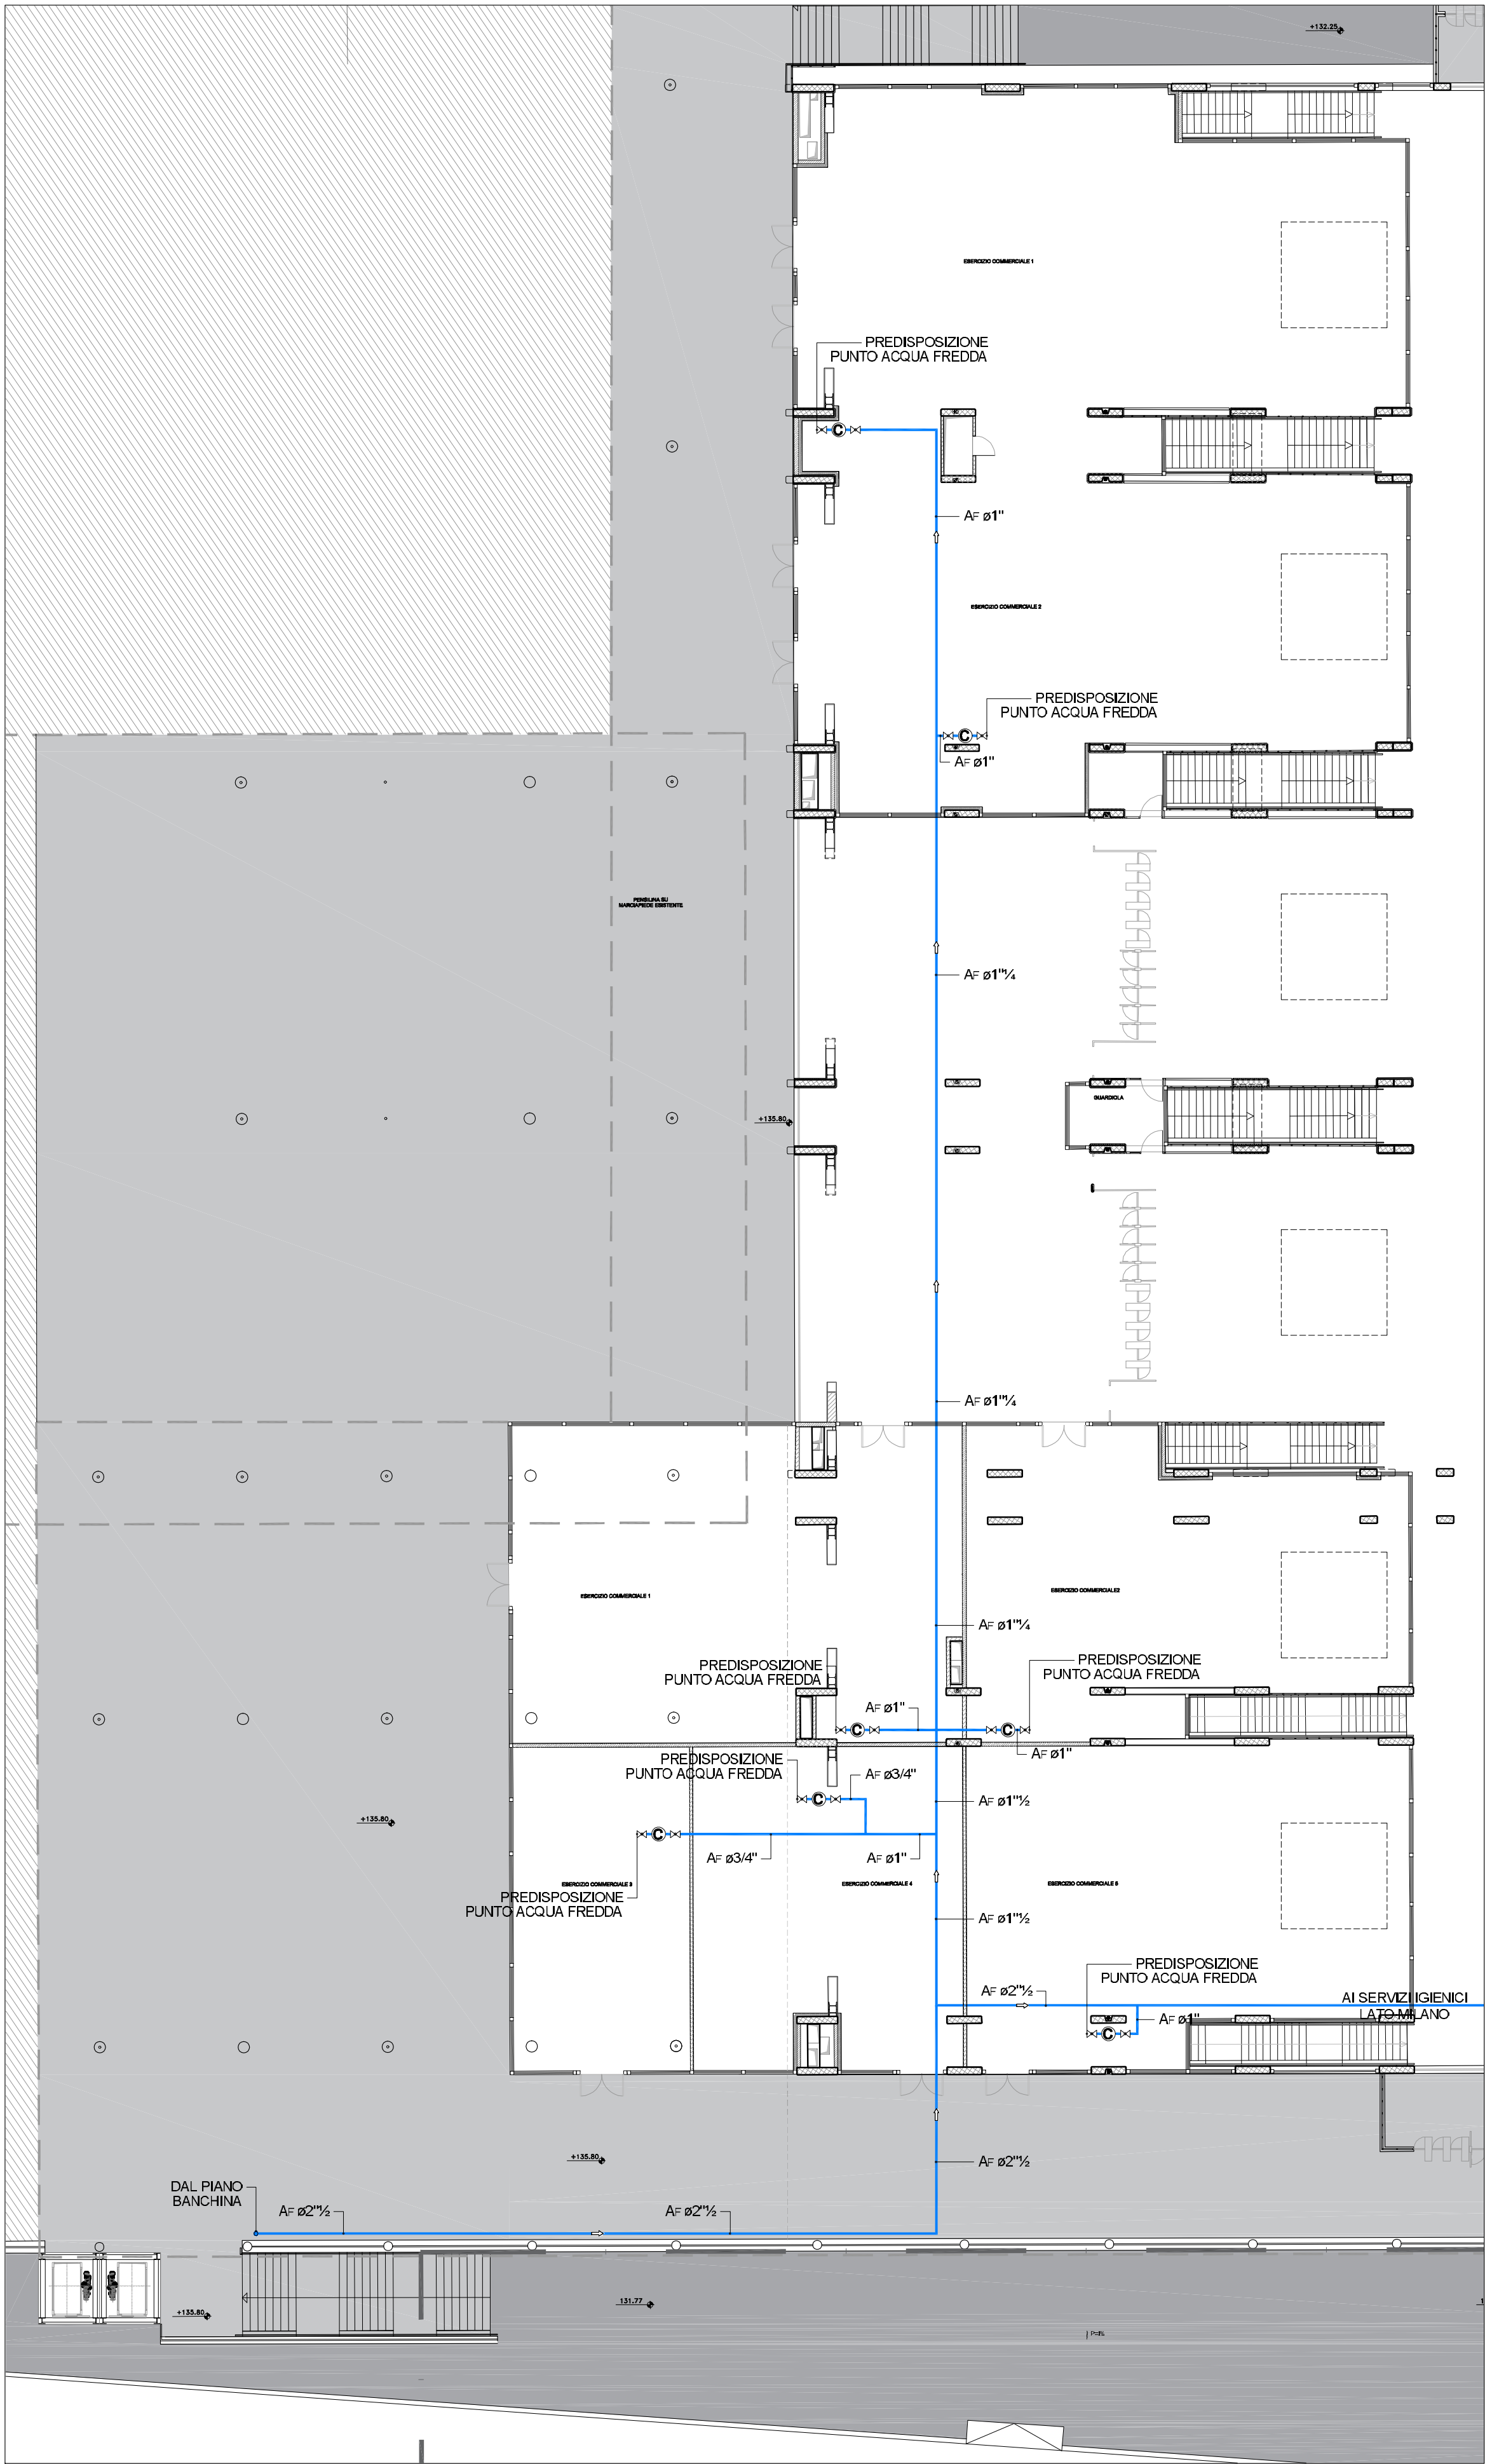


LEGENDA

	TUBAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA FREDDA IN ACCIAIO
	TUBAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA CALDA IN ACCIAIO
	TUBAZIONE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ACQUA RICIRCOLO IN ACCIAIO
	TUBAZIONE DISTRIBUZIONE INTERNA ACQUA FREDDA IN PEX-MULTISTRATO ø18x2.25 mm
	TUBAZIONE DISTRIBUZIONE INTERNA ACQUA CALDA IN PEX-MULTISTRATO ø18x2.25 mm
	COLONNE MONTANTI
	COLLETTORE SANITARIO
	SCALDA ACQUA ELETTRICO CON TIPOLOGIA IBRIDA IN CLASSE A - CAPACITA': 50 LITRI
	SCALDA ACQUA ELETTRICO CON TIPOLOGIA SOPRALAVELLO IN CLASSE A - CAPACITA': 15 LITRI
	SCALDA ACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A BASAMENTO - CAPACITA': 300 LITRI
	POMPA DI RICIRCOLO CON OROLOGIO PORTATA: 1,0 m³/h - PREVALENZA: 3,0 mca
	CONDOTTA DI ESPULSIONE ARIA IN PeAD ø160
	VALVOLA A SFERA
	CONTATORE VOLUMETRICO
	FILTRO A CALZA AUTOPULENTE
	DOSATORE DI POLIFOSFATI

SCHEMA FUNZIONALE

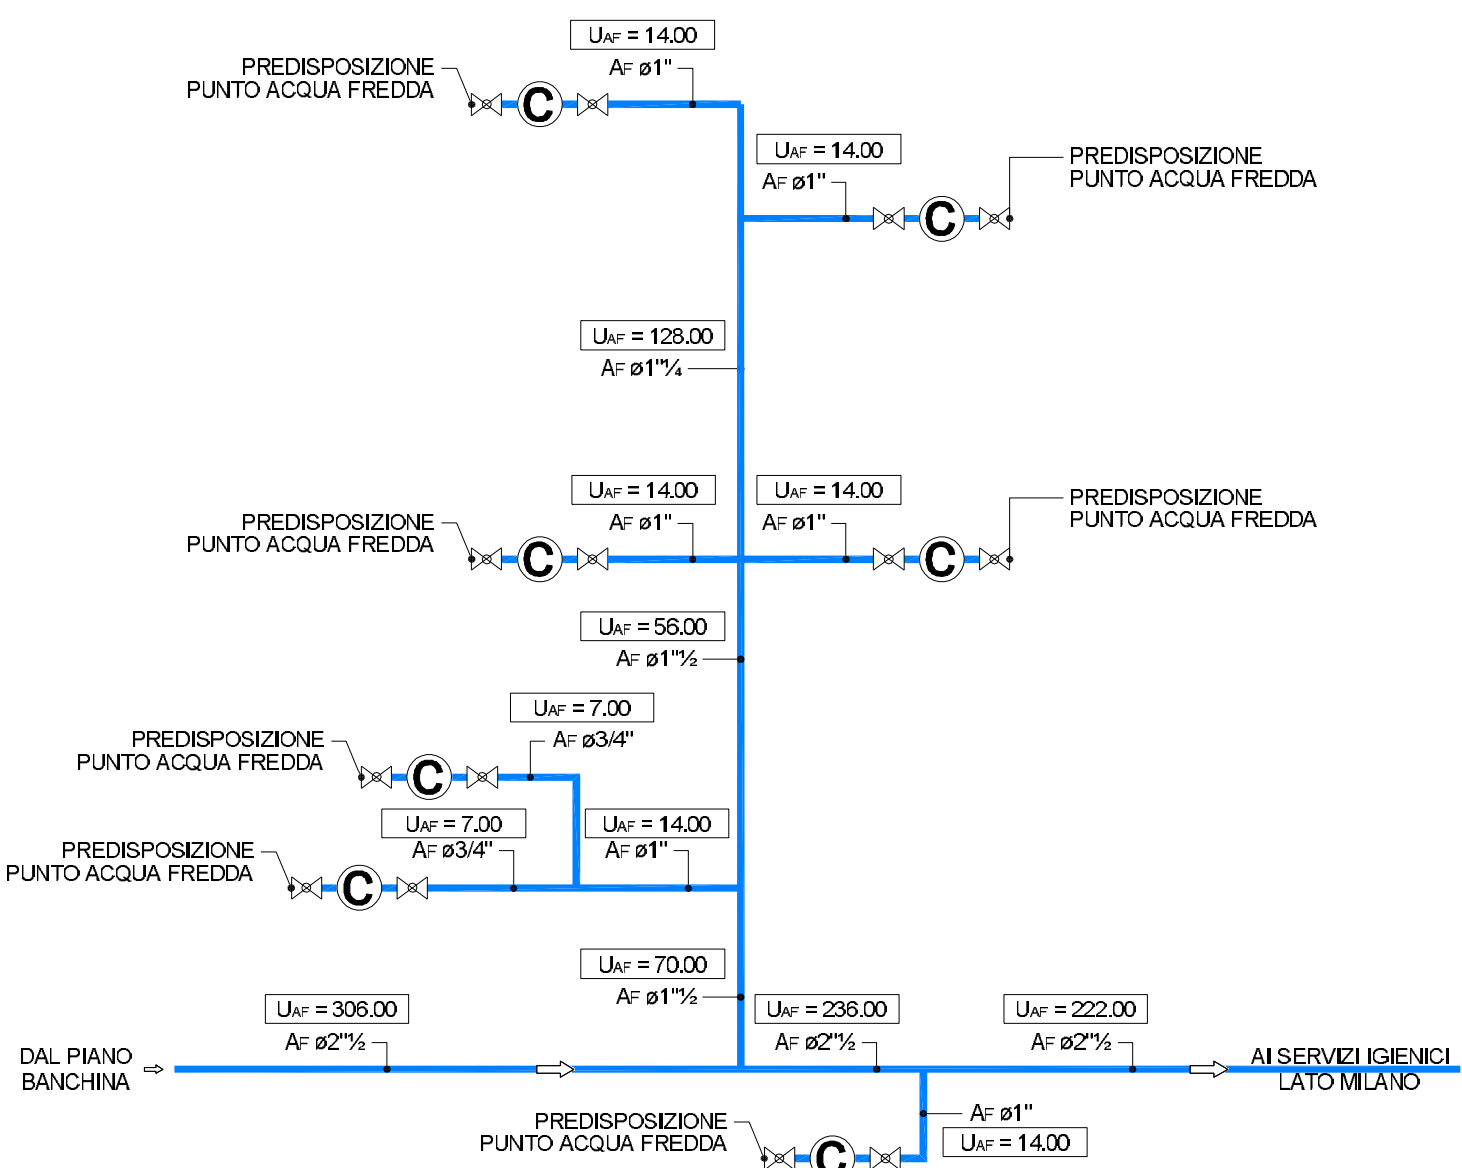

PIANTA PIANO BANCHINA - Scala 1:200

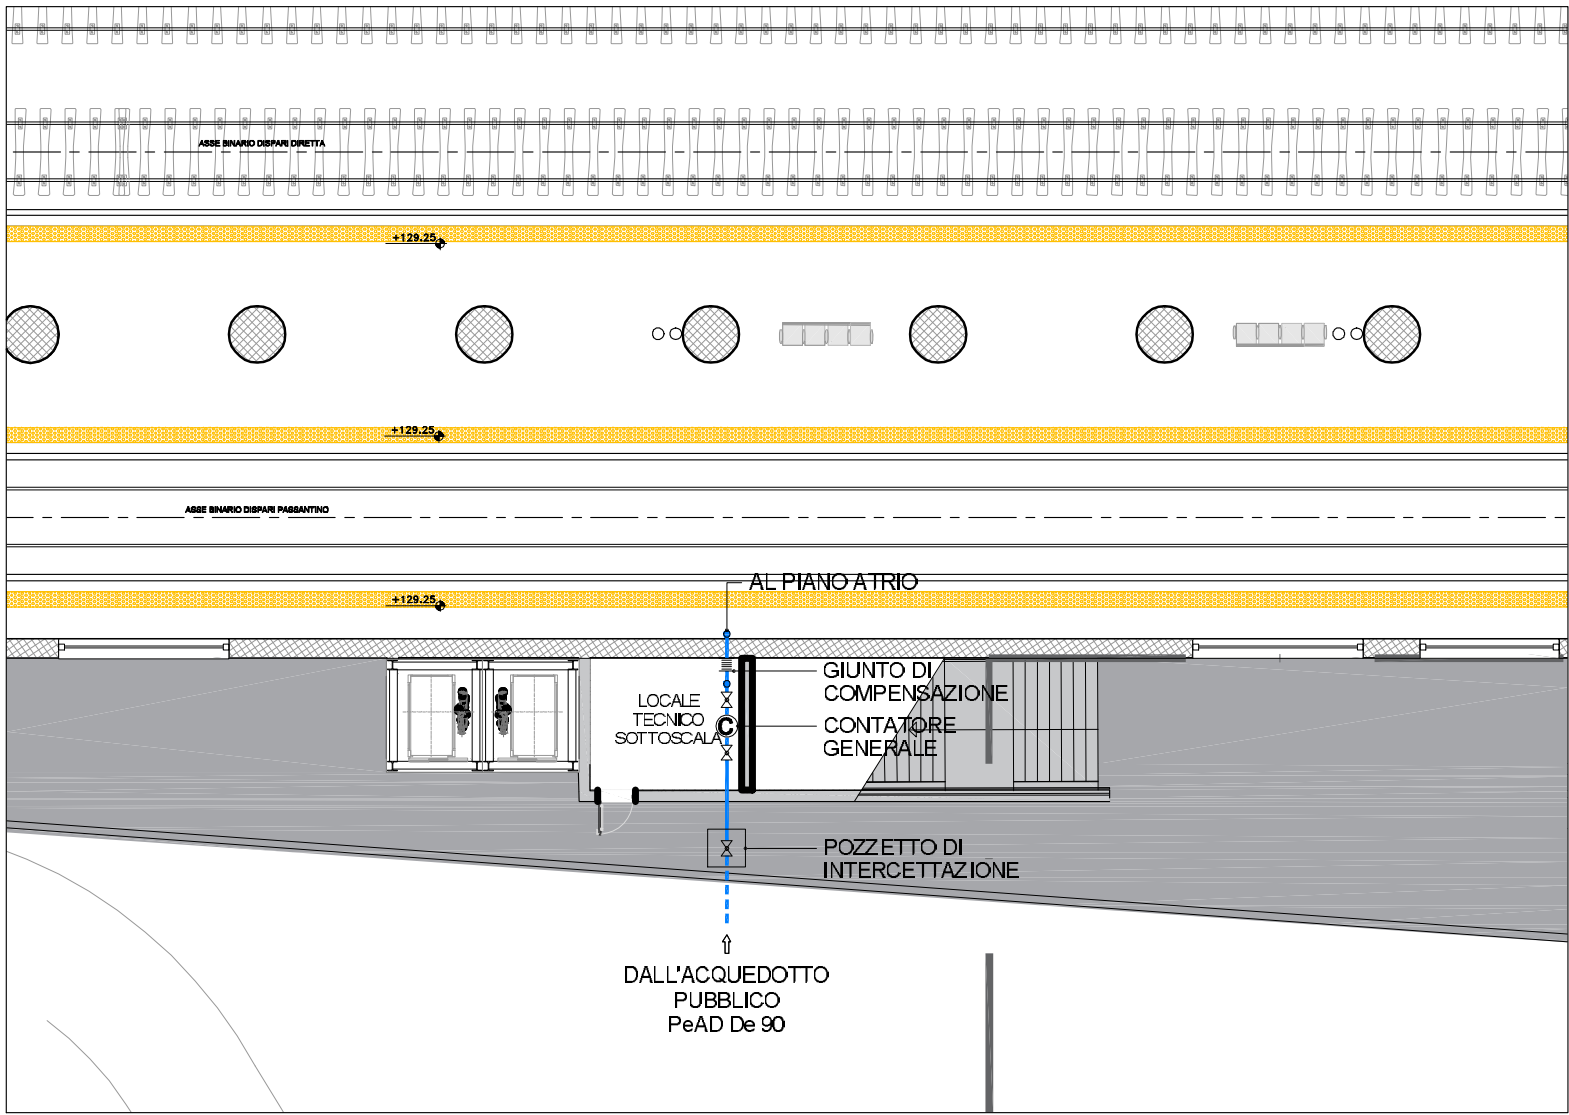


PIANTA CHIAVE - Scala 1:1.000



NOTA BENE

IL PRESENTE ELABORATO E' DA CONSIDERARSI VALIDO SOLO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI, I RIFERIMENTI ARCHITETTONICI SONO INDICATIVI



Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD
FNM GROUP

NORD_ING
FNM GROUP

COPIE CONFERITE	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
Q 0 3	D	d	4 5 7	I M	- -	R 1	1:200

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO
Progetto Definitivo

Impianti meccanici Fabbricato Viaggiatori e SSE
FV - Impianto idrico sanitario - Lato Saronno
Piante e schema funzionale

Revisioni	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3		-		
2		-		
1	Giù. 2022	NUOVO LAYOUT FABBRICATO VIAGGIATORI		
0	Ott. 2020	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING

FERROVIENORD

Progettista
NORD_ING
FNM GROUP

Collaborazione
ETS
Engineering and Technical Services
COOPERATION COLLABORATOR
Via A. Manzoni, 32 - 20121 Milano (Italy) - Tel. 02/4513111 - Fax 02/4513112
e-mail: ets@ets.it - ets@ets.it
Riduzione Quota Certificata UNI EN ISO 9001:2008 - Cert. n. 820441 CERT

REDAITO
Rodari

CONTROLLATO
Zenaro

APPROVATO
Parietti

DATA
Giù. 2022

0059-2022