

PIANTA PIANO SECONDO 1:100

PORTE E DIVISORI REI 90°  
SPAZIO CALMO PER DISABILI



8 x A 04 X = 32 addetti  
2 x A 08 X = 16 addetti  
4 x A 04 Y = 16 addetti  
4 x A 02 X = 8 addetti  
2 x A 03 X = 6 addetti  
= 78 addetti  
4 x B 01 X = 4 addetti  
2 x C 01 X = 2 addetti  
2 x D 12 X = 24 addetti  
= 108 addetti

L.R. 4/45266 25.07.1989

Cod.	Denominazione	Superficie	SERRAMENTAMENTO SUPERFICIE ILLUMINANTE				SERRAMENTAMENTO SUPERFICIE AERANTE				RAPPORTO ILLUMINANTE	RAPPORTO AERANTE
			n	base	h	superficie	n	base	h	superficie		
01	Riunione	59,28 mq	5	110	230	12,65 mq	16	010	290	4,64 mq	1/8	Q1/10
			3	080	230	5,52 mq	8	005	290	1,16 mq	1/8	Q1/10
						18,17 mq				5,80 mq	Q1/3	1/8
02	Ufficio	56,56 mq	4	110	230	10,12 mq	8	010	290	2,32 mq	1/8	Q1/10
			0	0	0	0,00 mq	4	005	290	0,58 mq	1/8	Q1/20
						10,12 mq				2,90 mq	Q1/6	1/8
03	Ufficio	27,93 mq	2	110	230	5,06 mq	4	010	290	1,16 mq	1/8	Q1/19
			0	0	0	0,00 mq	2	005	290	0,29 mq	1/8	Q1/19
						5,06 mq				1,45 mq	Q1/6	1/8
04	Responsabile	27,93 mq	2	110	230	5,06 mq	4	010	290	1,16 mq	1/8	Q1/19
			0	0	0	0,00 mq	2	005	290	0,29 mq	1/8	Q1/19
						5,06 mq				1,45 mq	Q1/6	1/8
05	Segreteria	27,70 mq	1	094	214	2,01 mq	0	0	0	0,00 mq	1/8	Q1/19
						2,01 mq				0,00 mq	Q1/13,7	1/8
06	Dirigente	30,04 mq	1	094	214	2,01 mq	0	0	0	0,00 mq	1/8	Q1/19
						2,01 mq				0,00 mq	Q1/15	1/8
07	Wc	2,70 mq	0	0	0	0,00 mq	0	0	0	0,00 mq	1/8	Q1/19
						0,00 mq				0,00 mq	1/8	Q1/19
08	Wc	2,74 mq	0	0	0	0,00 mq	0	0	0	0,00 mq	1/8	Q1/19
						0,00 mq				0,00 mq	1/8	Q1/19
09	Anti	8,86	0	0	0	0,00 mq	0	0	0	0,00 mq	1/8	Q1/19
						0,00 mq				0,00 mq	1/8	Q1/19
10	Riunioni	58,43 mq	1	094	214	2,01 mq	0	0	0	0,00 mq	1/8	Q1/19
						2,01 mq				0,00 mq	Q1/29	1/8
11	Segreteria	27,93 mq	2	110	230	5,06 mq	4	010	290	1,16 mq	1/8	Q1/19
			0	0	0	0,00 mq	2	005	290	0,29 mq	1/8	Q1/19
						5,06 mq				1,45 mq	Q1/6	1/8
12	Dirigente	30,27 mq	3	110	230	7,59 mq	12	010	290	3,48 mq	1/8	Q1/19
			3	080	230	5,52 mq	6	005	290	0,87 mq	Q1/2	1/8
						13,11 mq				4,35 mq	Q1/2	1/8

Dati impiantistiche:  
• Illuminazione artificiale  
• Ricambio minimo d'aria di 12 volti in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente

Dati impiantistiche:  
• Illuminazione artificiale  
• Climatizzazione invernale-estiva e trattamento aria primaria con qualità, velocità, rumorosità a norma di legge

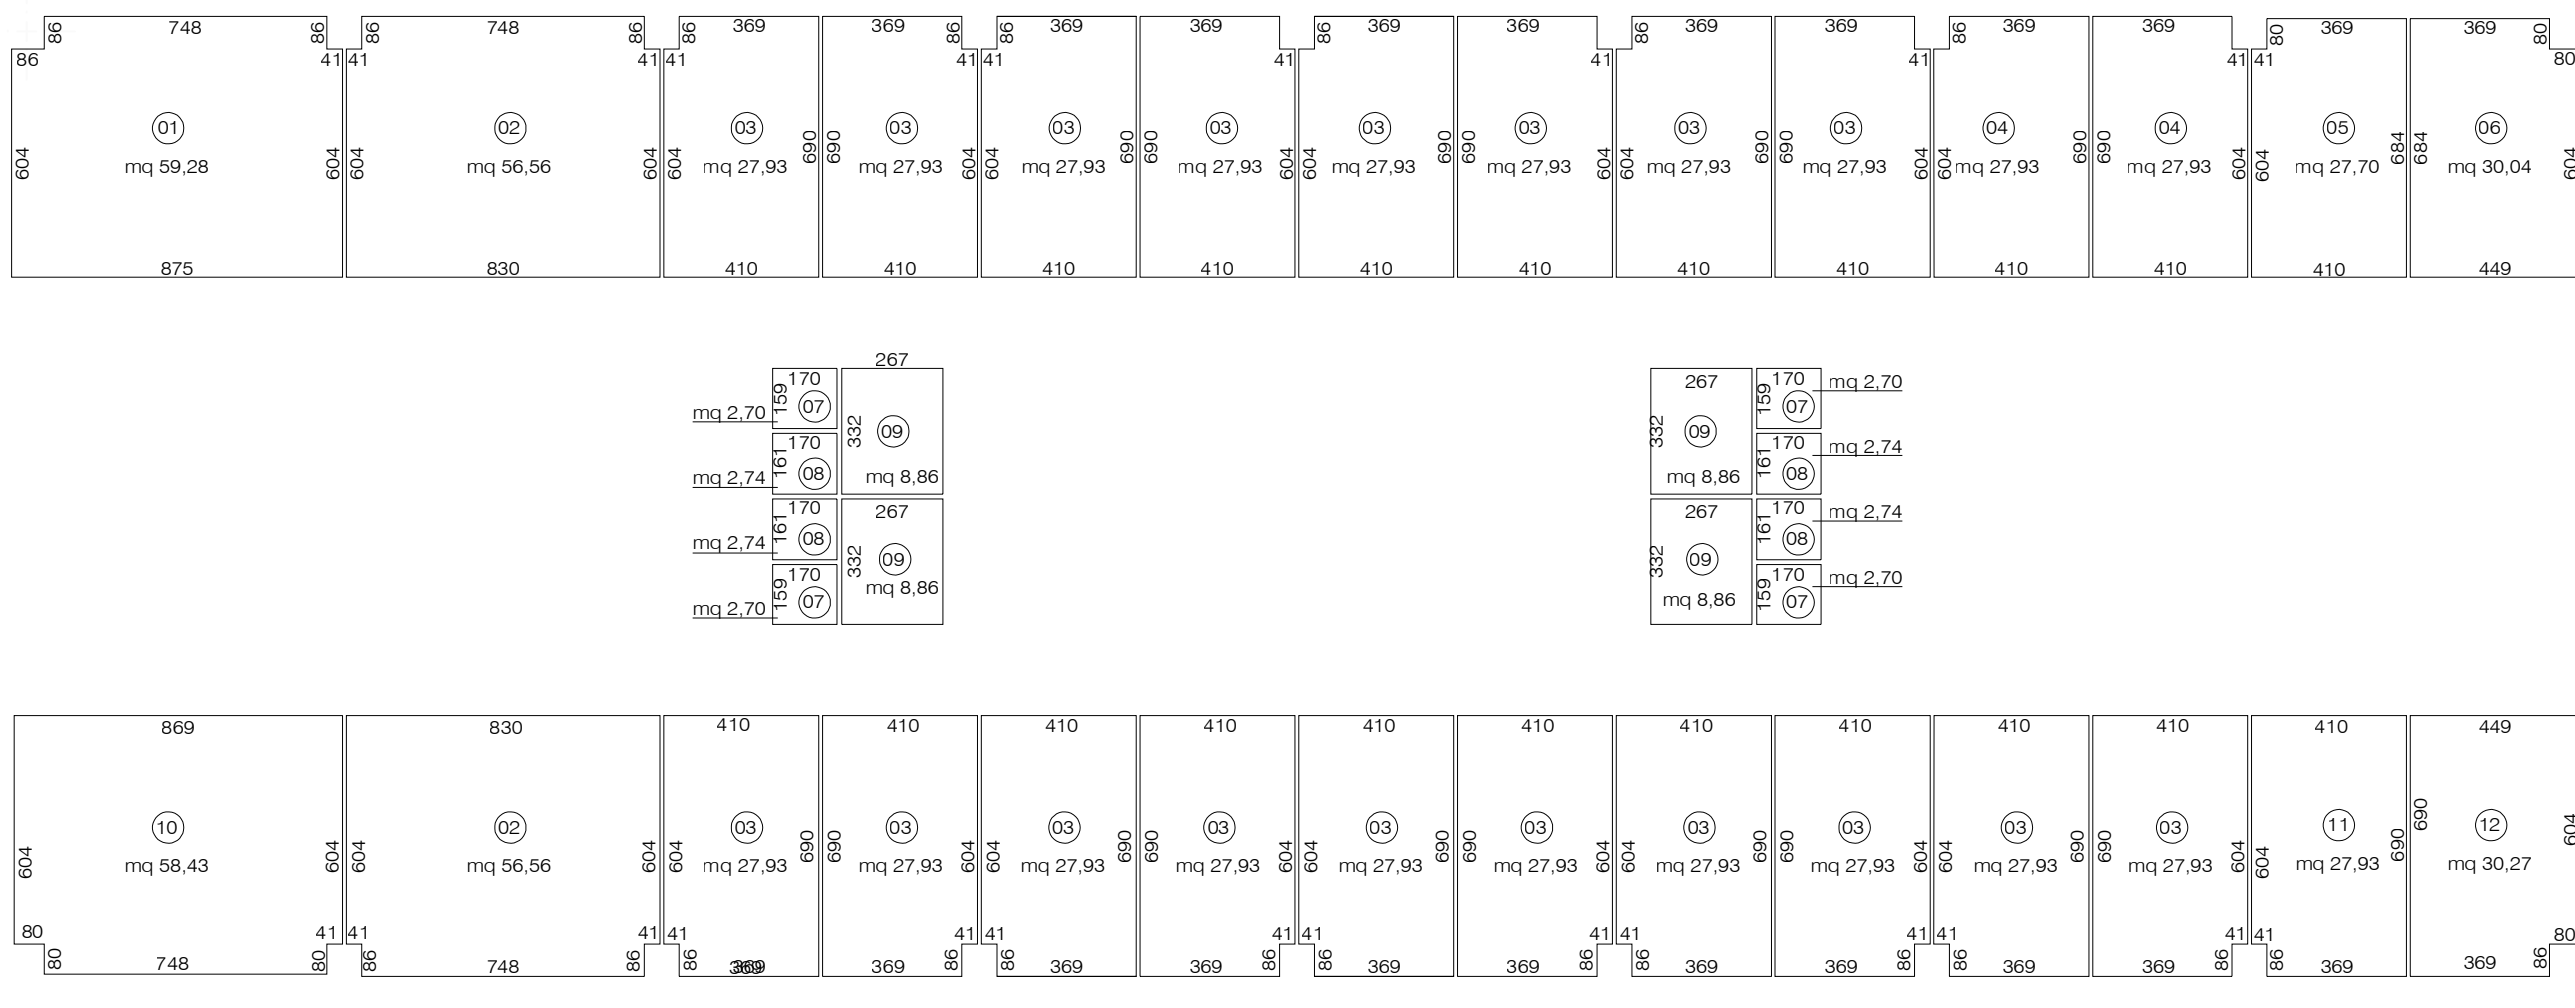

Regione Lombardia  
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

CODICE COMMESSA	L 58	LIVELLO PROGETTAZIONE	D	D.P.R. 207/03	d	PROGRESSIVO ELABORATO	073	CATEGORIA OPERA	F B	NUMERO OPERA	A 1	REVISIONE	R 1	SCALA	1:100
-----------------	------	-----------------------	---	---------------	---	-----------------------	-----	-----------------	-----	--------------	-----	-----------	-----	-------	-------

SARONNO CITY HUB  
Progetto Definitivo

EDIFICIO 01  
Pianta piano secondo

Revisori	3	Data		Descrizione		Redatto		Controllato	
	2								
	1	luglio 2023		revisione elaborati					
	0	maggio 2023		prima emissione					

NORD\_ING

Progettista

Collaborazione

REDAITTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

AGG.

FILE: LS80d073fBA1R1L\_ED01 P+2.dwg

mod. 7.5 03 rev.01