


PARTICOLARE 1:
PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO

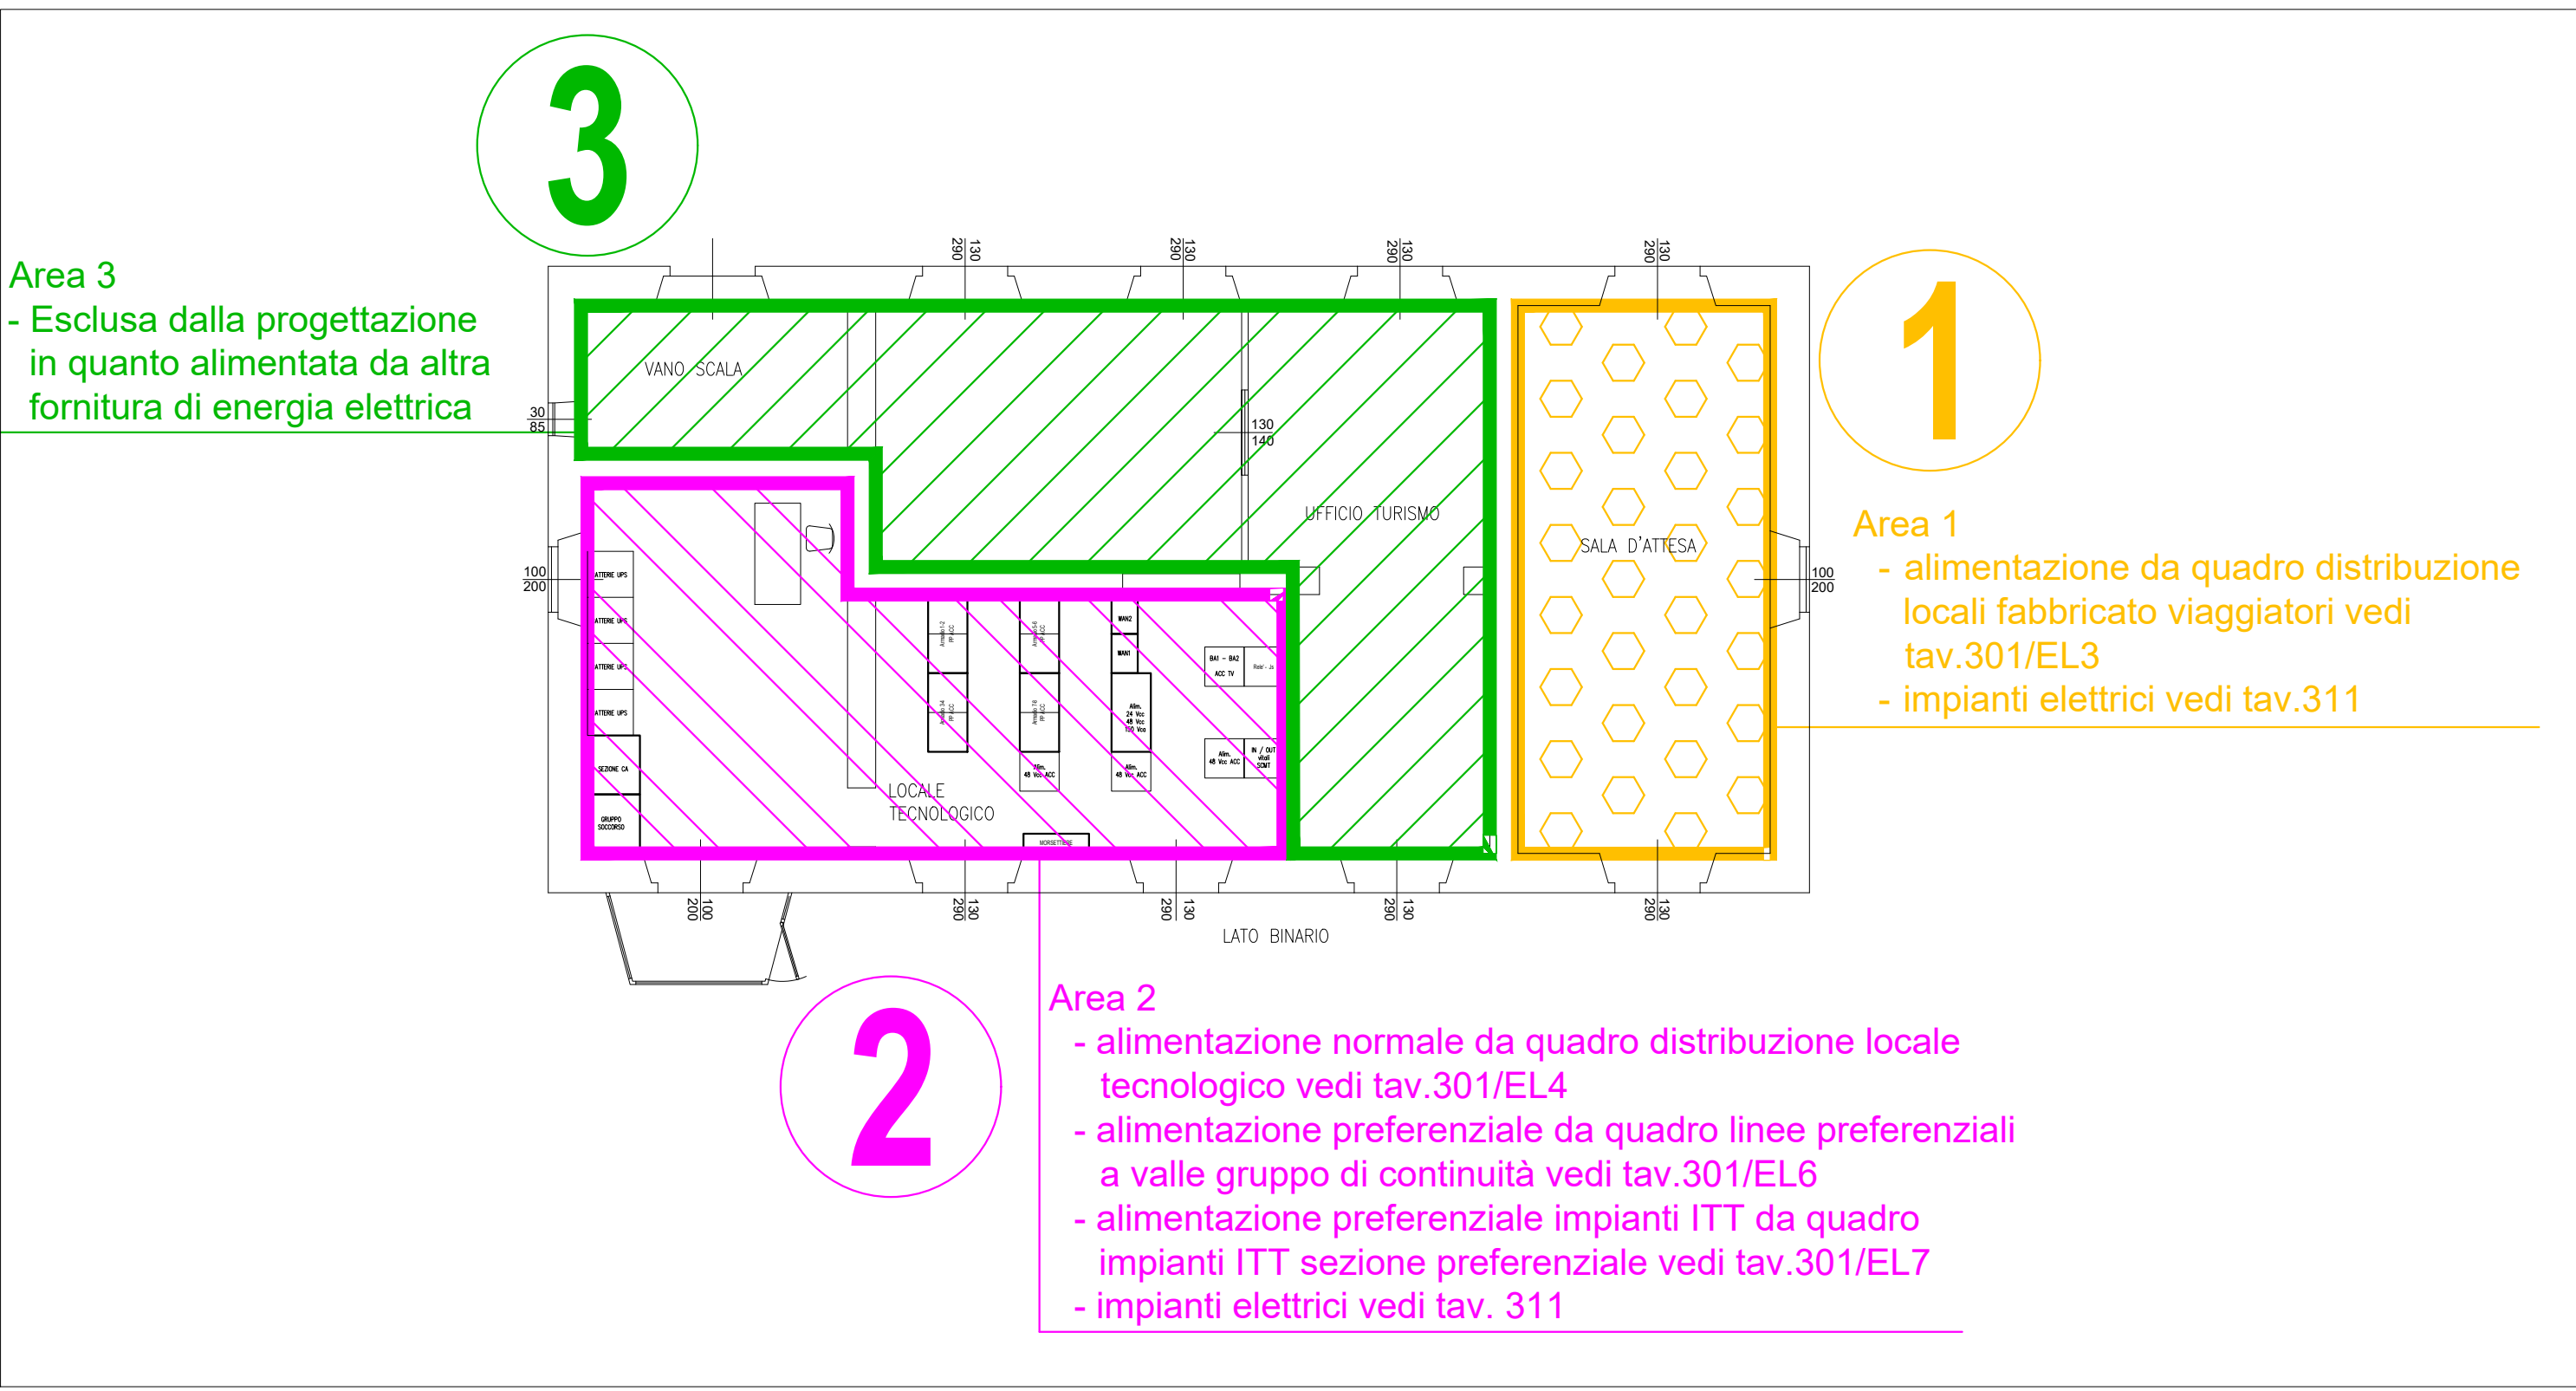

INDIVIDUAZIONE AREE E ALIMENTAZIONI PRINCIPALI

AREA	ZONA	ID	ALIM. ELETTRICA	ALIM SPECIALI
1	LOCALI FABBRICATO VIAGGIATORI		DA QUADRO DISTRIBUZIONE LOCALI FABBRICATO VIAGGIATORI	//
2	LOCALE TECNOLOGICO		DA QUADRO DISTRIBUZIONE LOCALE TECNOLOGICO	DA QUADRO LINEE PREFERENZIALI A VALLE DEL GRUPPO DI CONTINUITA'
3	AMBIENTI NON A USO FERROVIARIO		FORNITURA DI ENERGIA DEDICATA	//


CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI AI
FINI ELETTRICI

AREA	ZONA	TIPO AMBIENTE	NOTE
1	LOCALI FABBRICATO VIAGGIATORI	Ambiente ordinario	Ambiente senza presenza fissa di persone
2	LOCALE TECNOLOGICO	Ambiente ordinario	Ambiente con presenza di gruppi di continuit� UPS (locale dedicato)
3	LOCALI NON A USO FERROVIARIO	Ambiente ordinario	Ambiente senza presenza fissa di persone


LEGENDA IDENTIFICAZIONE INTERVENTI

(E)	QUADRI E/O LINEE ELETTRICHE ESISTENTI CHE VERRANNO MANTENUTI
(N)	QUADRI E/O LINEE ELETTRICHE DI NUOVA REALIZZAZIONE
(F)	QUADRI E/O LINEE ELETTRICHE DI FUTURA REALIZZAZIONE (ESCLUSI DALLA PRESENTE PROGETTAZIONE)

PARTICOLARE 3:
SCHEMA A BLOCCHI

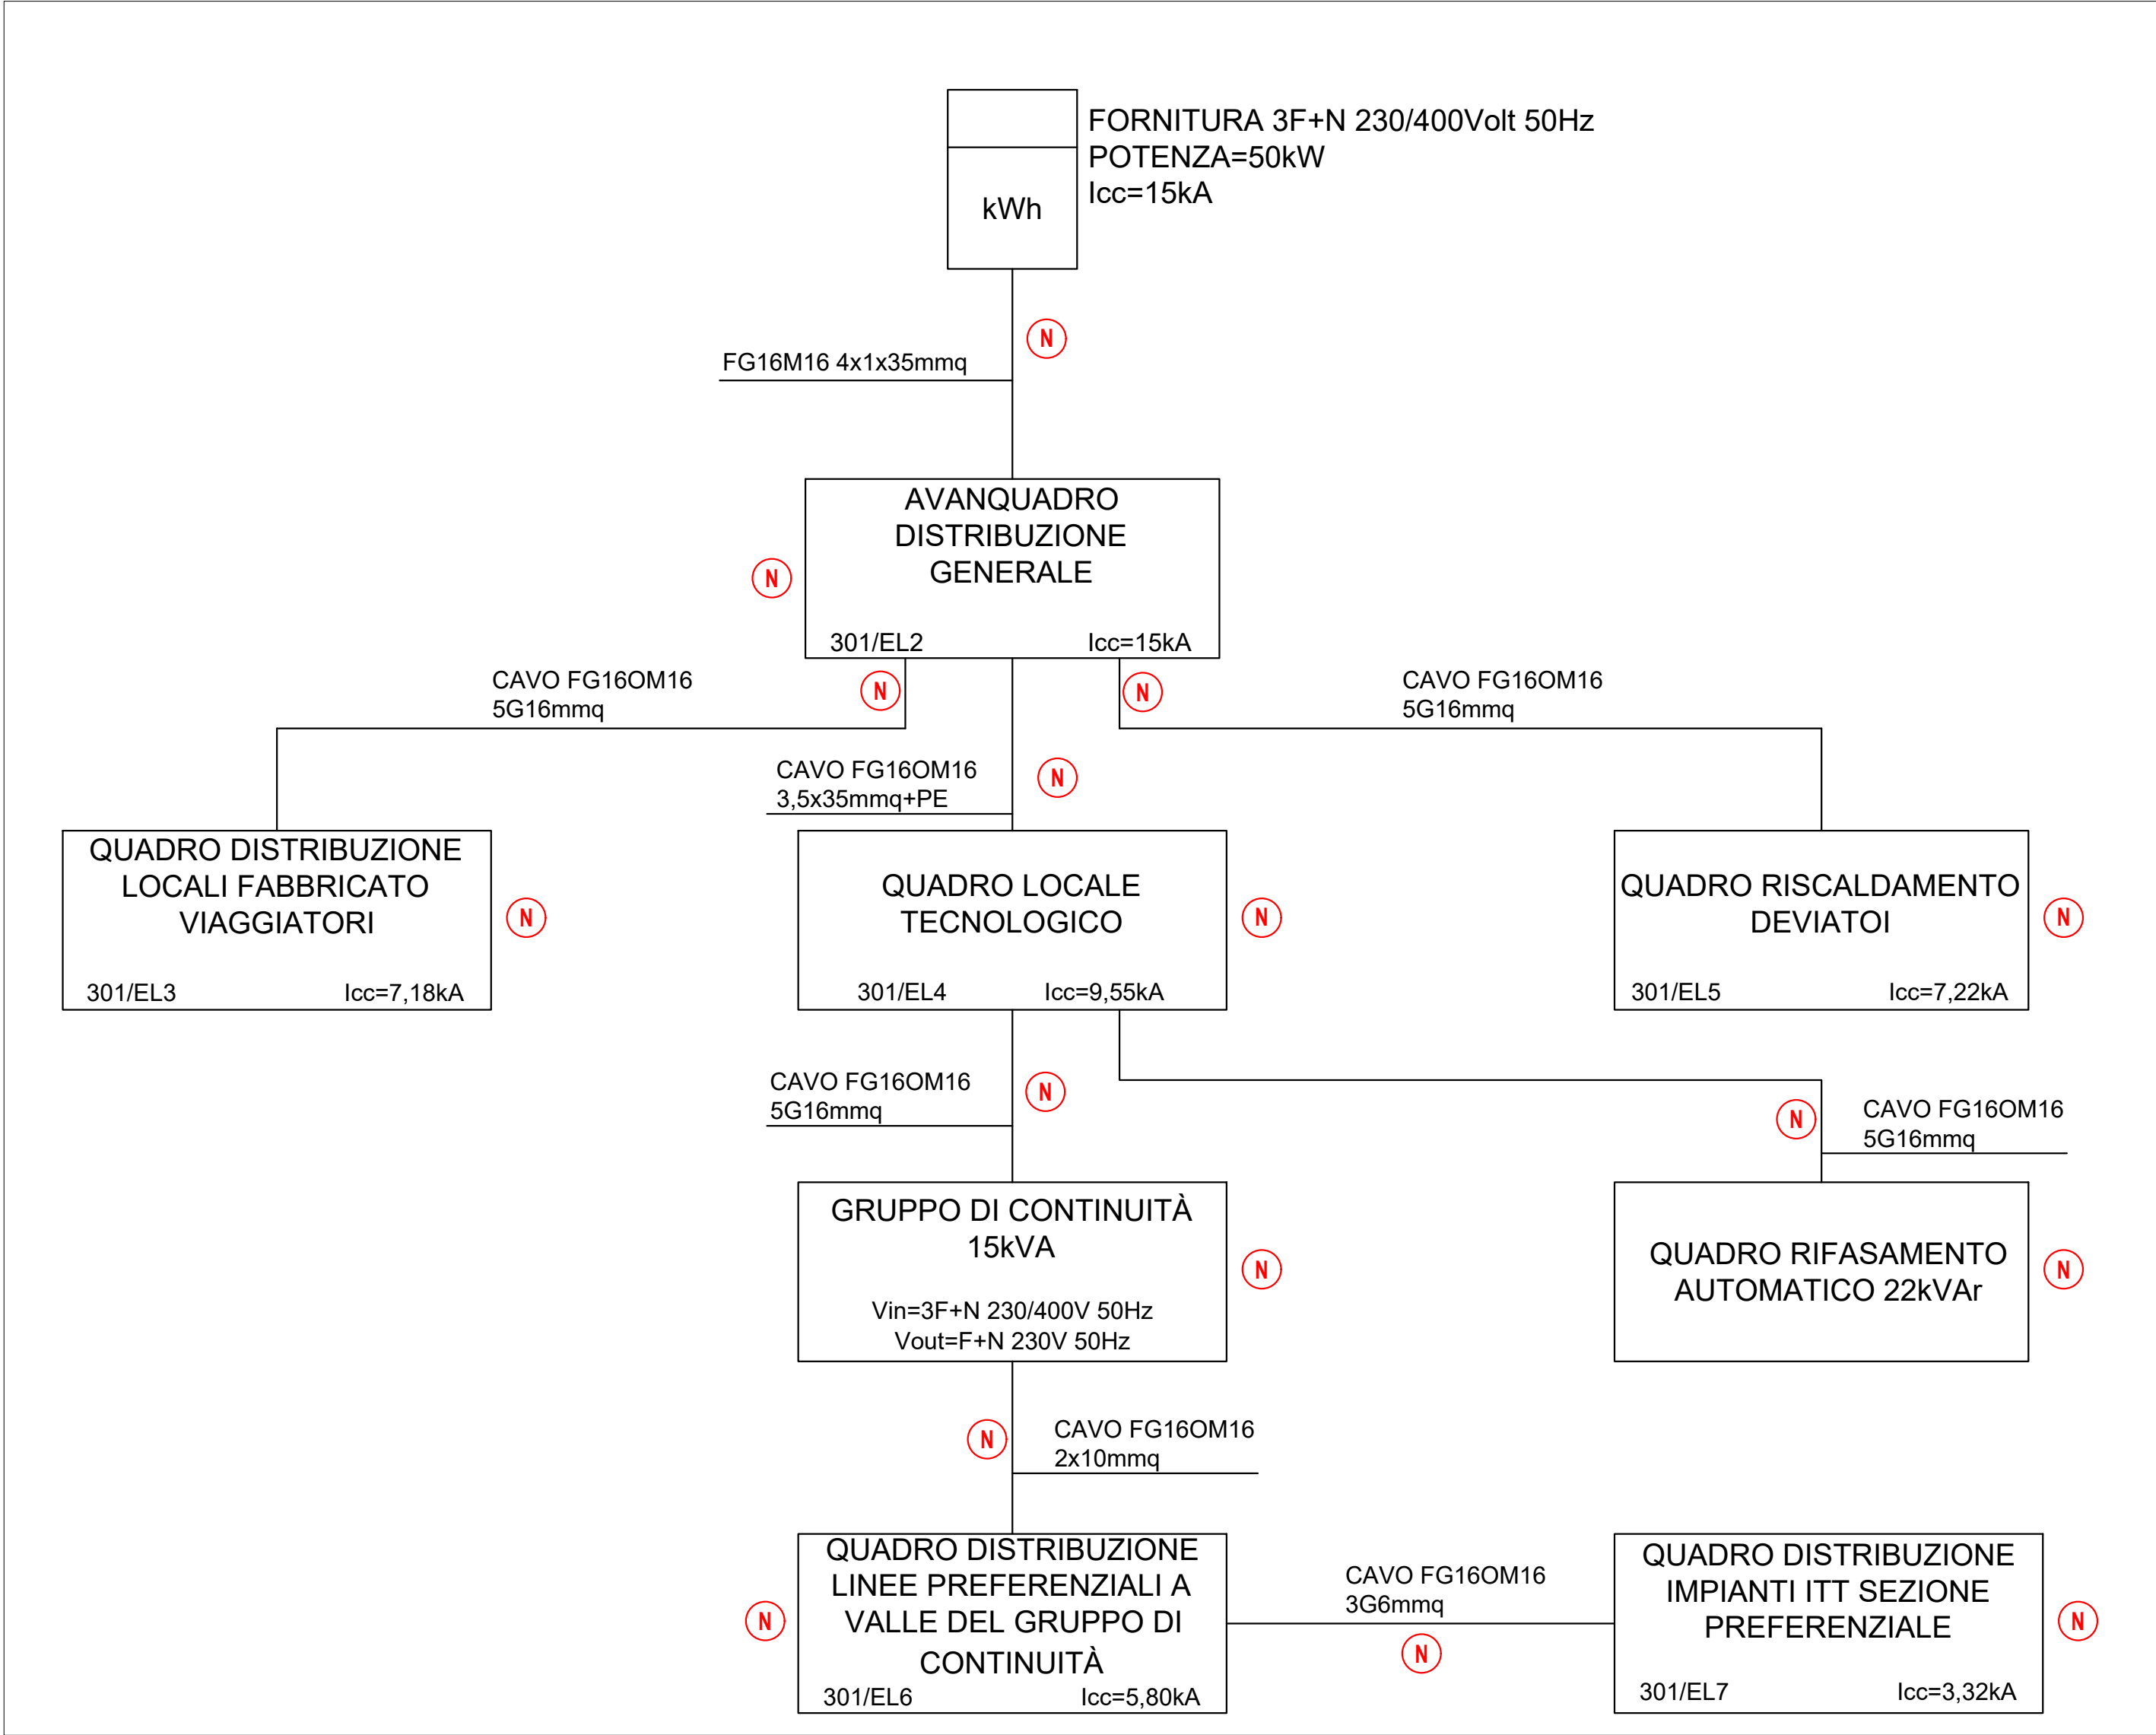


PARTICOLARE 2:
VISTA AREA FABBRICATO VIAGGIATORI

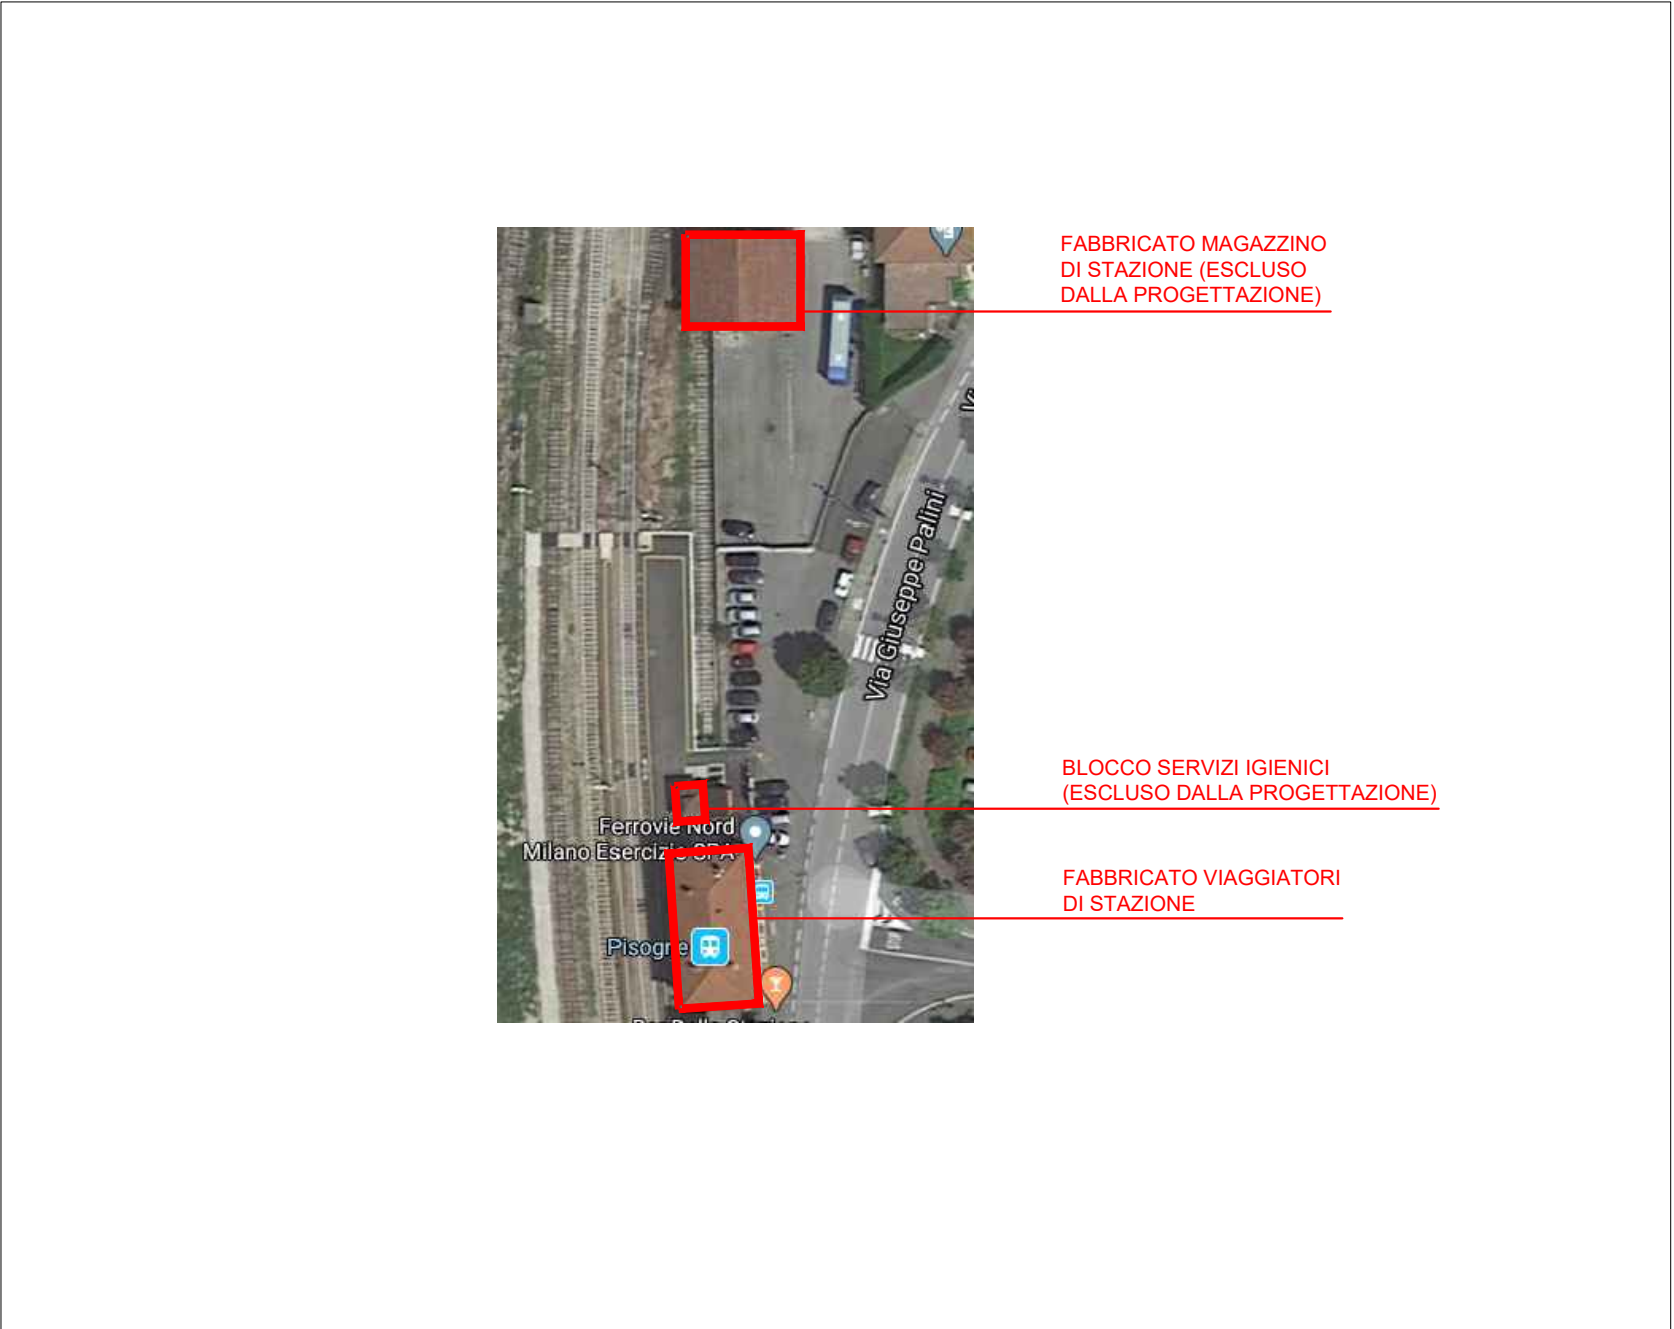



Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilit  sostenibile





CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
K14A	D	d	310	IM	02	R0	---

INTERVENTI PER LA SICUREZZA FERROVIE ISOLATE LINEA BRESCIA-ISEO-EDOLO SOSTITUZIONE SISTEMA DI SICUREZZA ATTUALE CON ACC_M

Progetto Definitivo


TRATTA ISEO-EDOLO - STAZIONE DI PISOGNE

ELABORATI GRAFICI

SCHEMA A BLOCCHI E PLANIMETRIA D'ASSIEME

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
0	Mar. '22	PRIMA EMISSIONE			

NORD_ING




NORD_ING Srl
IL DIRETTORE TECNICO
ING. LUCA EGGER

FERROVIENORD




FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA
IL DIRETTORE T.E.C.
ENR. EDOLO DE LUCA

Progettista



ERBA LUCA
Srl - A. 638
Via S. Antonio
21068 INTRA (VA) - C.so BERNACCHI, 113
Telefono 0331810172 - Fax 0331835480 - Email info@cpb-broggi.it

Collaborazione



CPB, Broggi Srl - Societ  Engineering
21068 INTRA (VA) - C.so BERNACCHI, 113
Telefono 0331810172 - Fax 0331835480 - Email info@cpb-broggi.it

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
ME	IS	BS	28/02/2020
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			
FNI20023E			
AGG.			

FILE: K14Add310IM02R0_Sch_b1_Piosgne.dwg

mod. 7.5.03 rev.01