


Nota 1: All'interno degli 8 impianti sprinkler presenti in impianto sono stati stimati complessivamente 120 ugelli di uscita. Una stima più precisa verrà effettuata in una fase successiva.

Nota 2: Secondo quanto specificato nella norma UNI 10779, il raggio di copertura del singolo idrante deve essere al massimo pari a 30m.

Nota 3: Spazio di manovra ed accostamento per mezzi di soccorso VVF

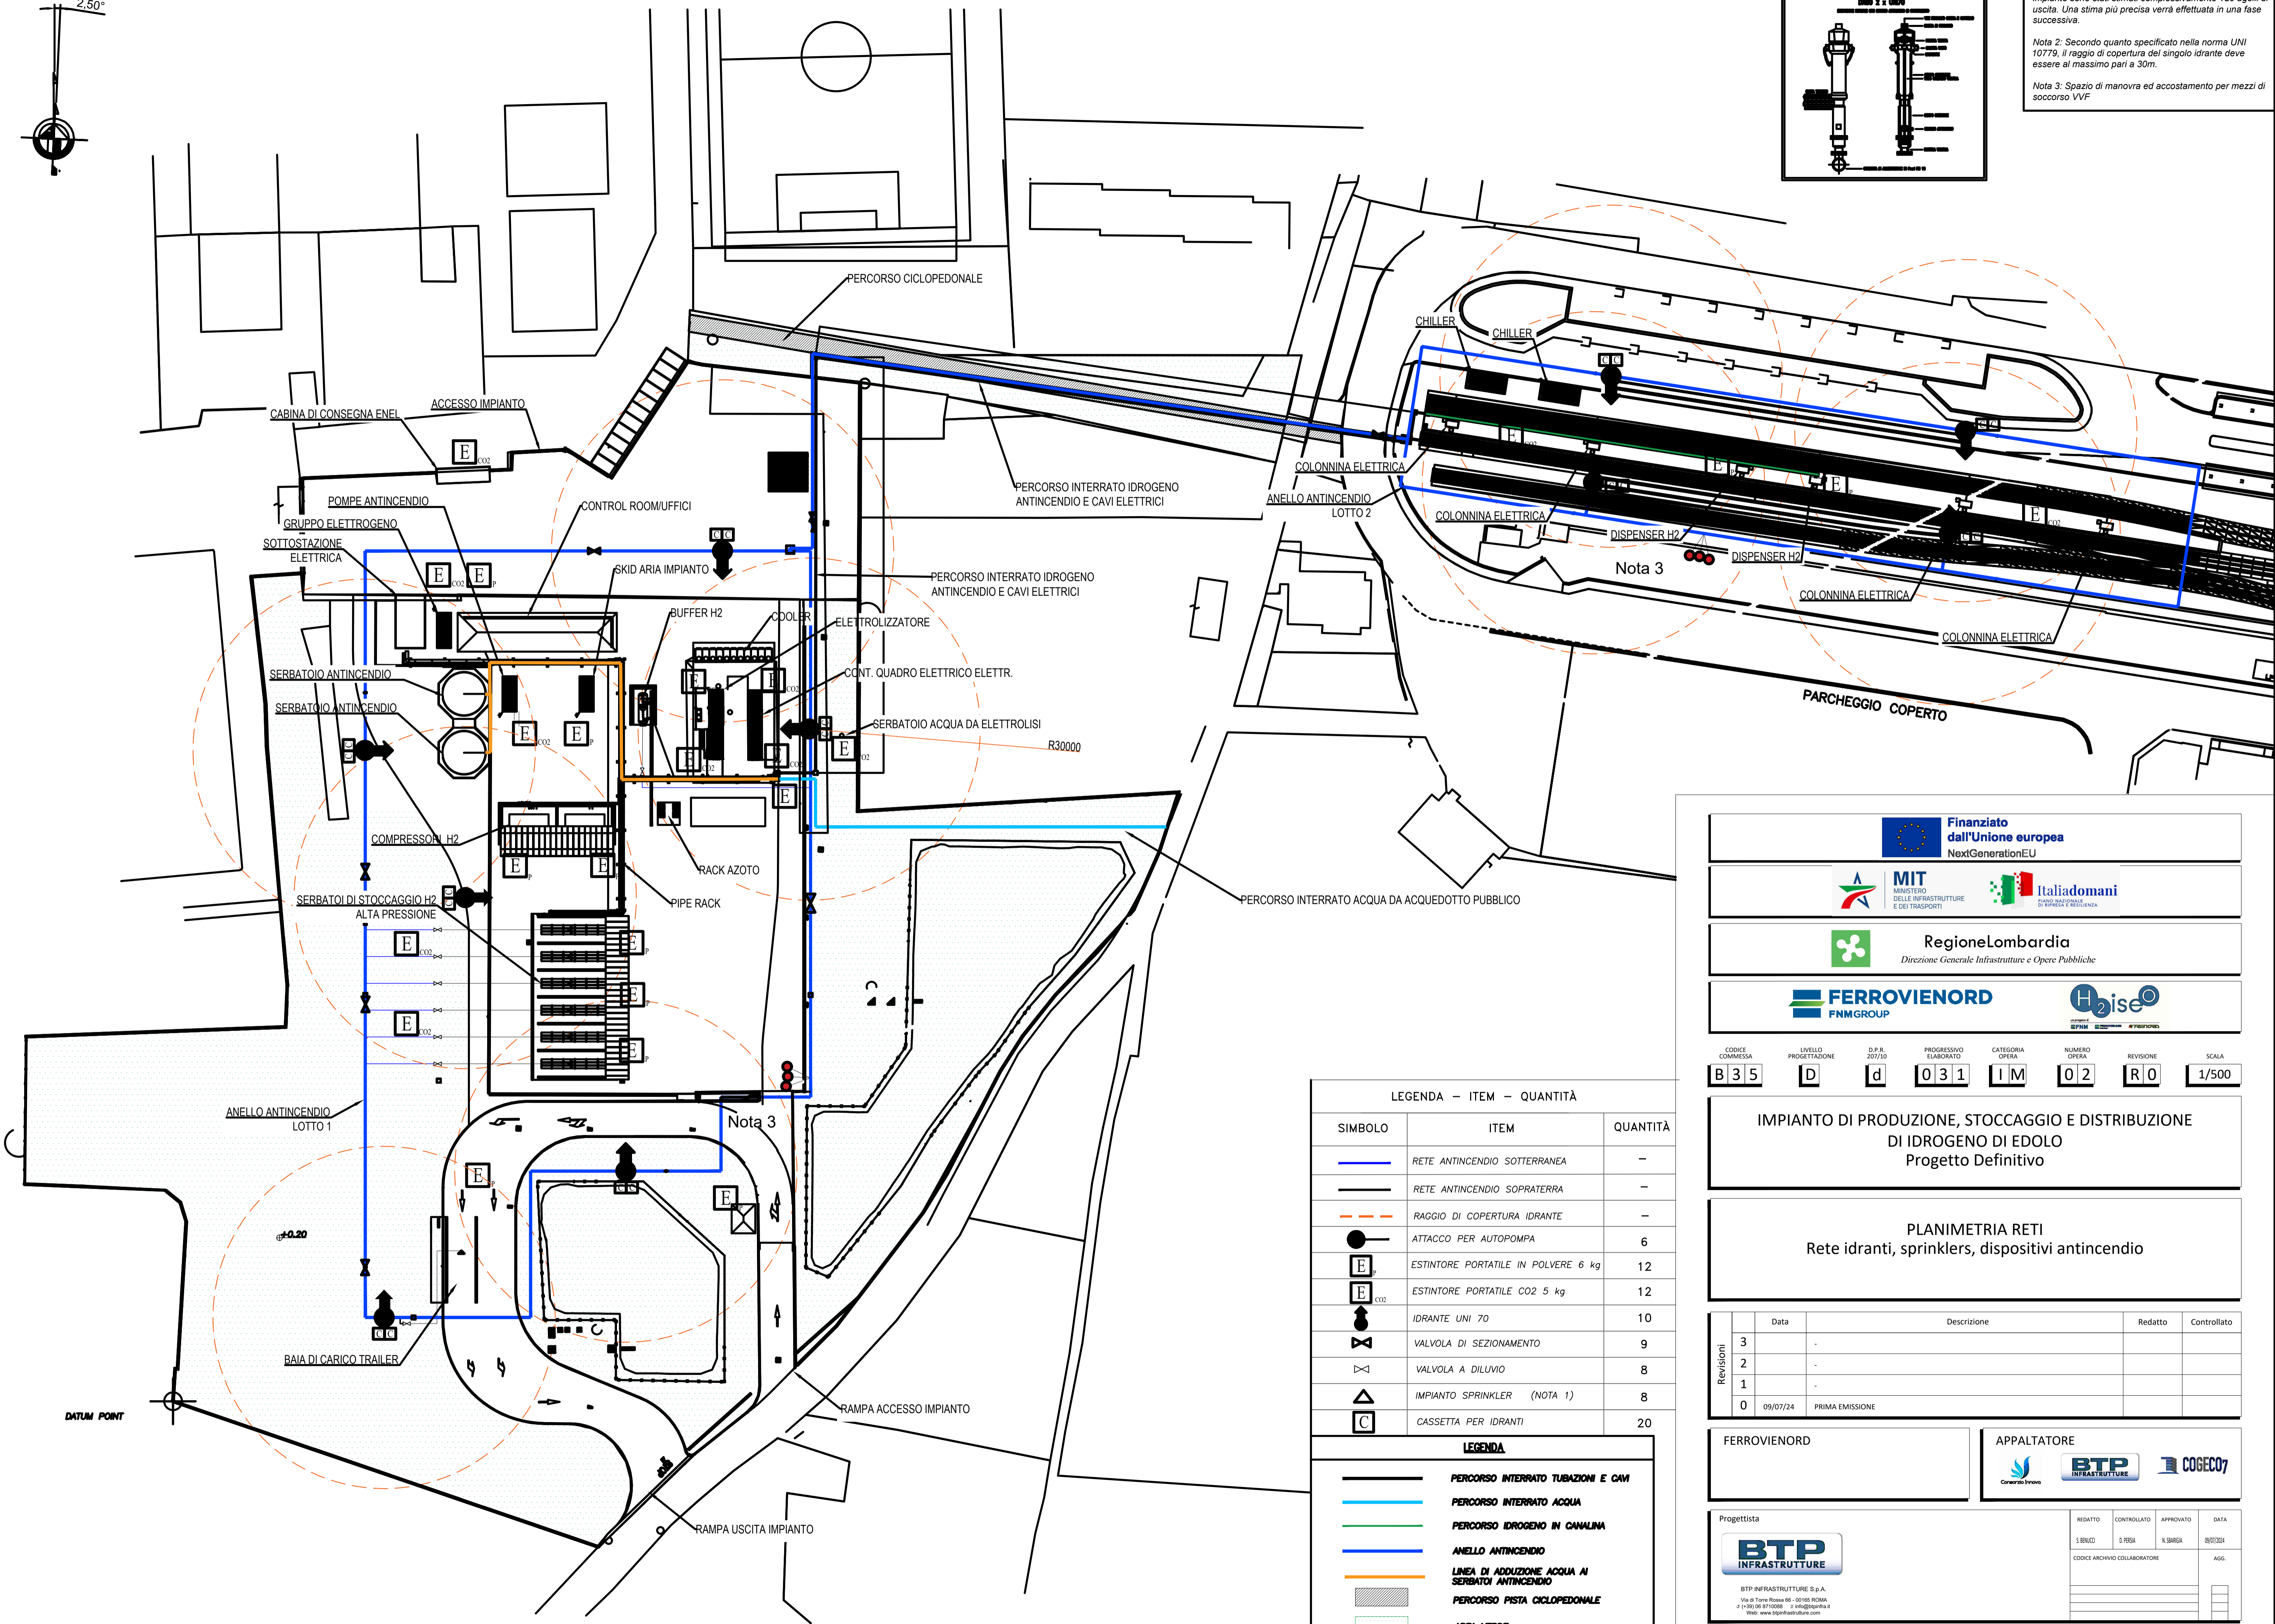

**Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**MIT**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Italiadomani**
PIANO NAZIONALE DI RIPARAZIONE E RESILIENZA

**Regione Lombardia**
Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

**FERROVIENORD**
FNM GROUP

**H2ise**
H2ISE



| CODICE COMMESSA | LIVELLO PROGETTAZIONE | D.P.R. 2077/10 | PROGRESSIVO ELABORATO | CATEGORIA OPERA | NUMERO OPERA | REVISIONE | SCALA |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-------|
| B35 | D | d | 031 | IM | 02 | R0 | 1/500 |

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI IDROGENO DI EDOLO
Progetto Definitivo

PLANIMETRIA RETI
Rete idranti, sprinklers, dispositivi antincendio

| Revisori | Data | Descrizione | Redatto | Controllato |
|----------|----------|-----------------|---------|-------------|
| 3 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 0 | 09/07/24 | PRIMA EMISSIONE | - | - |

FERROVIENORD

APPALTATORE


| Progettista | REDAZIONE | CONTROLLATO | APPROVATO | DATA |
|---|-----------|-------------|-----------|----------|
|  | S. BENCIO | D. PESA | N. SANGA | 09/07/24 |
| CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE | | | | AGG. |
| BTP INFRASTRUTTURE S.p.A. Via di Torre Rossa 66 - 00165 ROMA P (+39) 06 8710088 - I info@btpinfrastrutture.it Web: www.btpinfrastrutture.com | | | | |

FILE: B35D0031M02R0.dwg