

SISTEMA DI RIFERIMENTO:

WGS 84

COORDINATE DATUM POINT:


X=0 E=

Y=0 N=

QUOTA 0.00= 663.94m slm

Nota 1: Sono state applicate le distanze di sicurezza presenti nel D.M. 07/07/23 a tutto l'impianto, ad eccezione delle zone relative ai dispenser H2.

Nota 2: Per le zone relative ai dispenser H2 sono state applicate le distanze di sicurezza presenti nel D.M. 23/10/18.

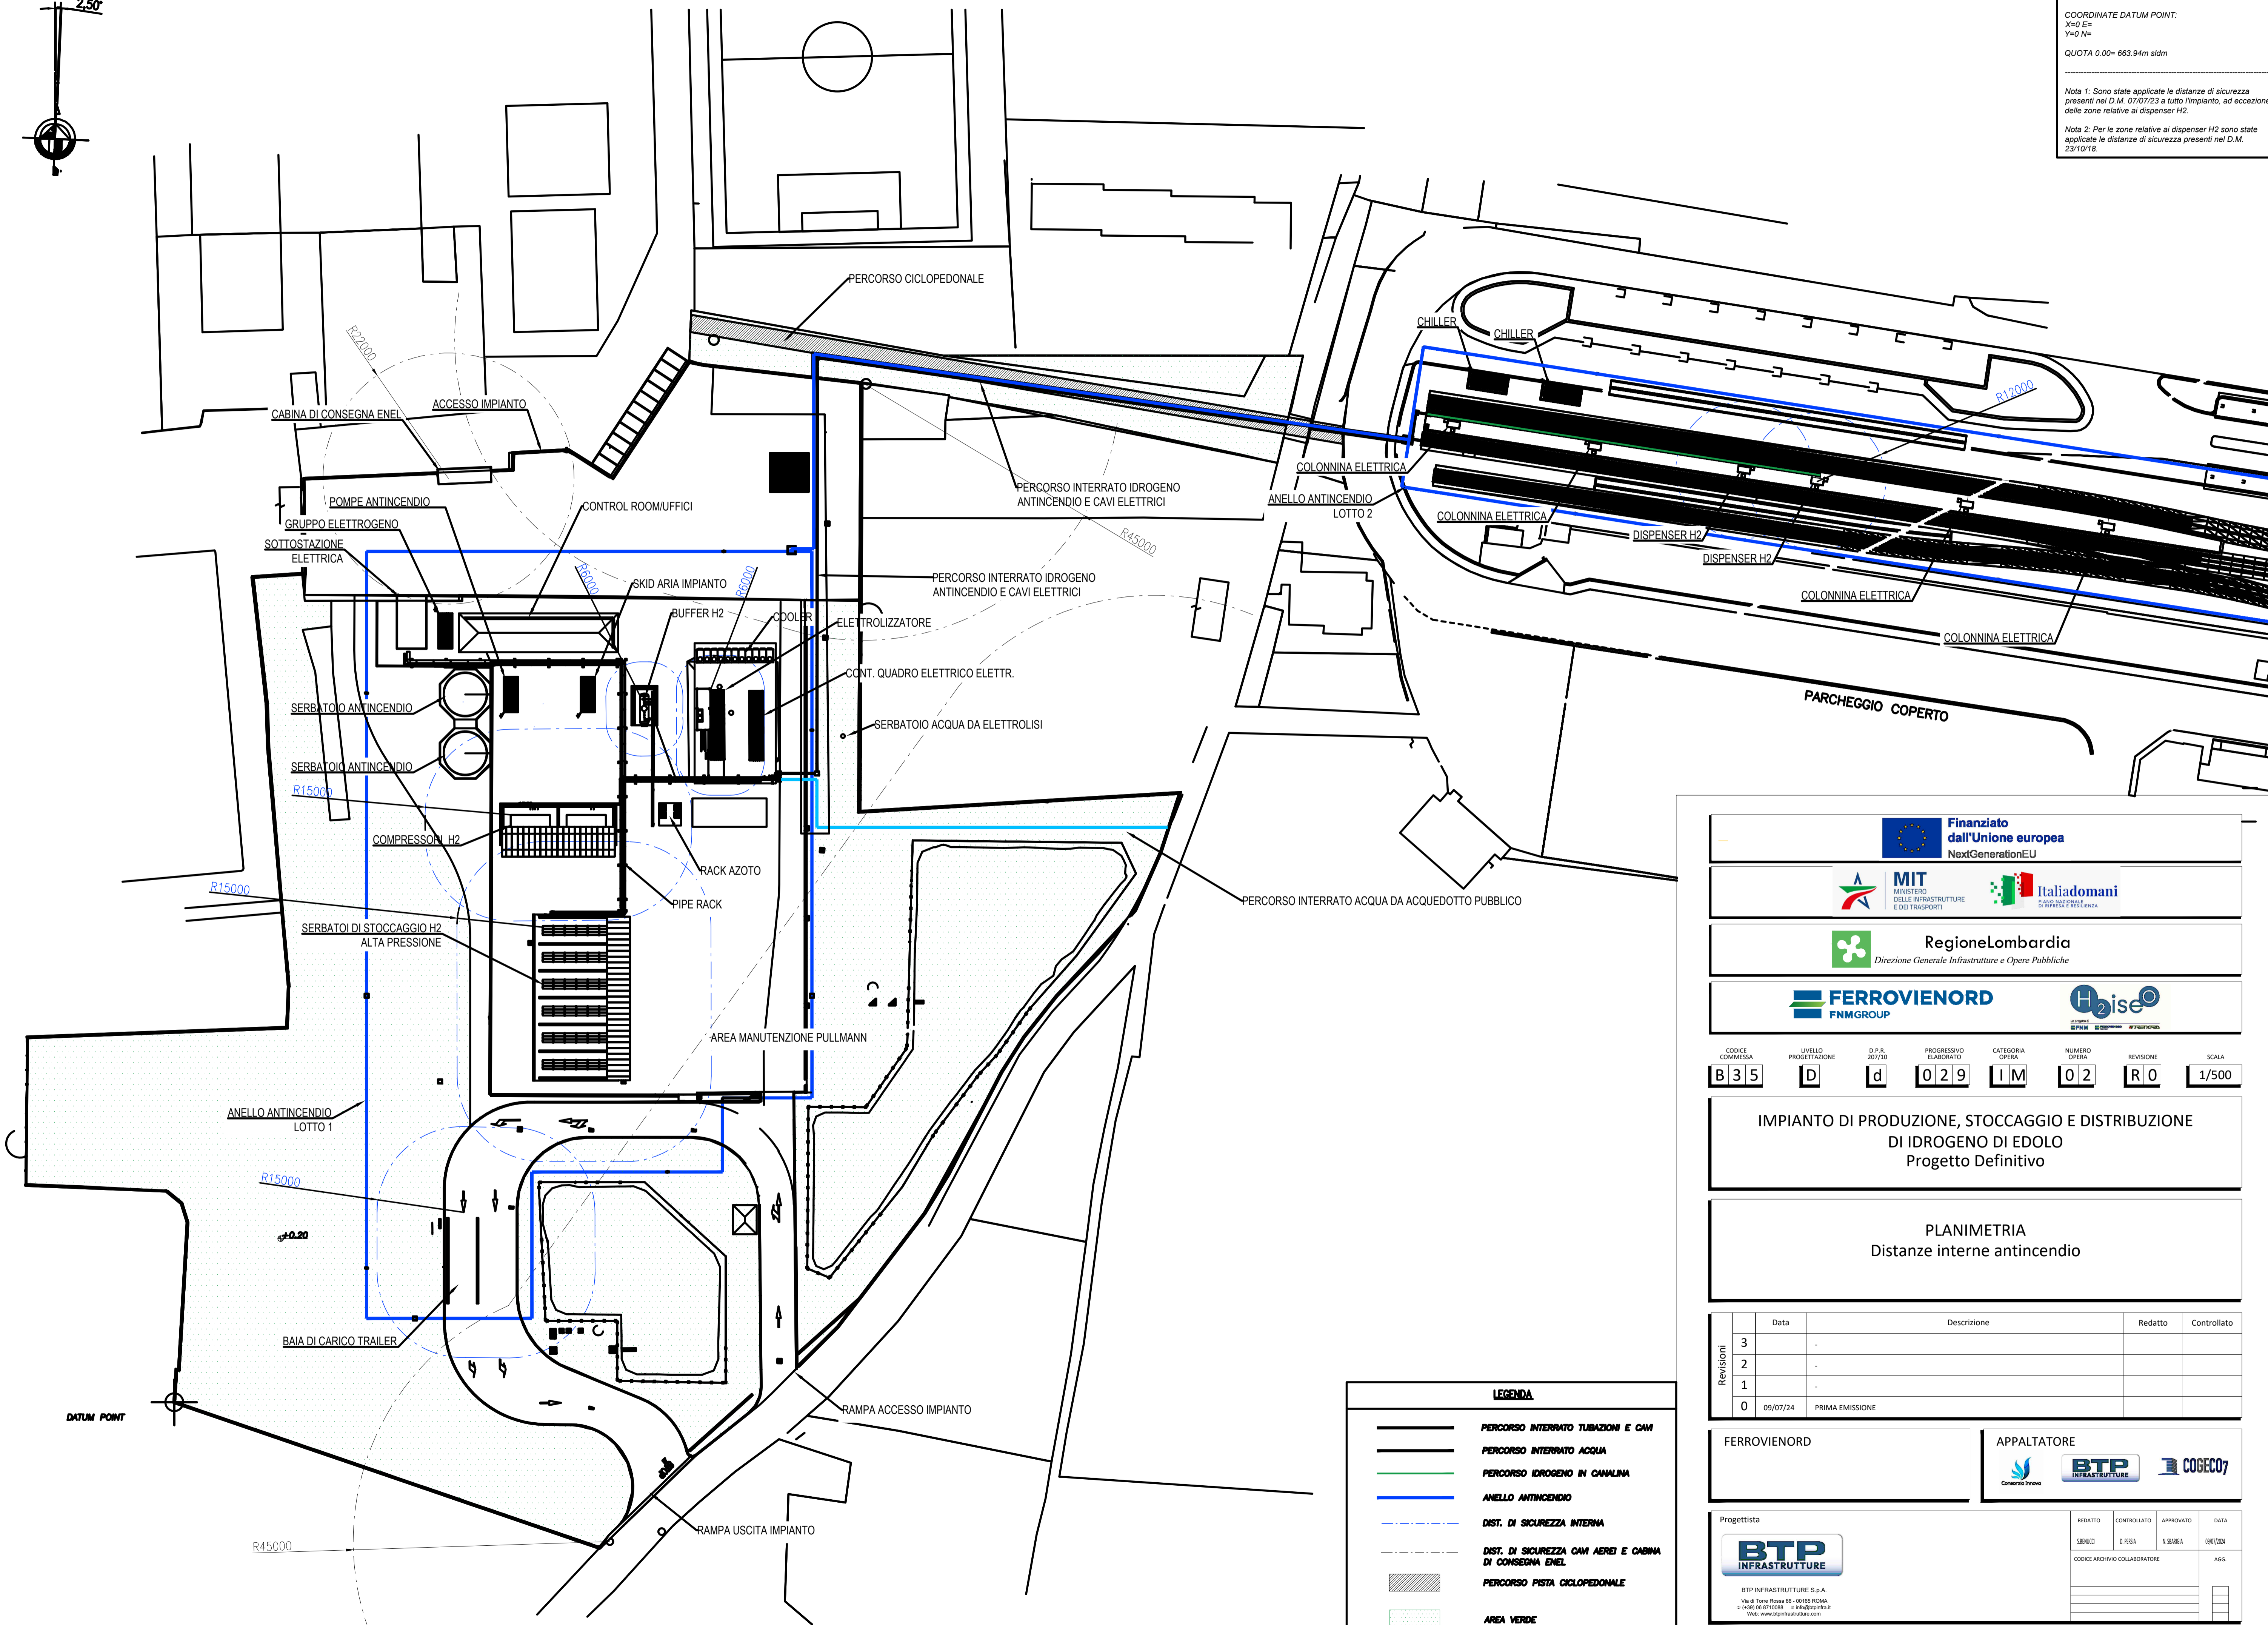

LEGENDA	
	PERCORSO INTERRATO TUBAZIONI E CAVI
	PERCORSO INTERRATO ACQUA
	PERCORSO IDROGENO IN CANALINA
	ANELLO ANTINCENDIO
	DIST. DI SICUREZZA INTERNA
	DIST. DI SICUREZZA CAVI AEREI E CABINA DI CONSEGNA ENEL
	PERCORSO PISTA CICLOPEDONALE
	AREA VERDE

**Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**MIT**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Italiadomani**
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

**Regione Lombardia**
Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

**FERROVIENORD**
FNM GROUP

**H2ise**
HYDROGEN 2 INFRASTRUCTURE

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 2017/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
B35	D	d	029	IM	02	R0	1/500

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DI IDROGENO DI EDOLO
Progetto Definitivo

PLANIMETRIA
Distanze interne antincendio

Revisori	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3		-		
2		-		
1		-		
0	09/07/24	PRIMA EMISSIONE		

FERROVIENORD

APPALTATORE


Progettista	REDAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
 BTP INFRASTRUTTURE	SERVIZIO	DI PROGETTAZIONE	DI VERIFICA	09/07/24
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE				AGG.
BTP INFRASTRUTTURE S.p.A. Via di Torre Rossa 95 - 00165 ROMA T +39 06 8710088 - F +39 06 8710089 Web: www.btpinfrastrutture.com				

FILE: B35d029IM02R0.dwg