


1 : 200




1 : 100



1 : 100



1 : 50

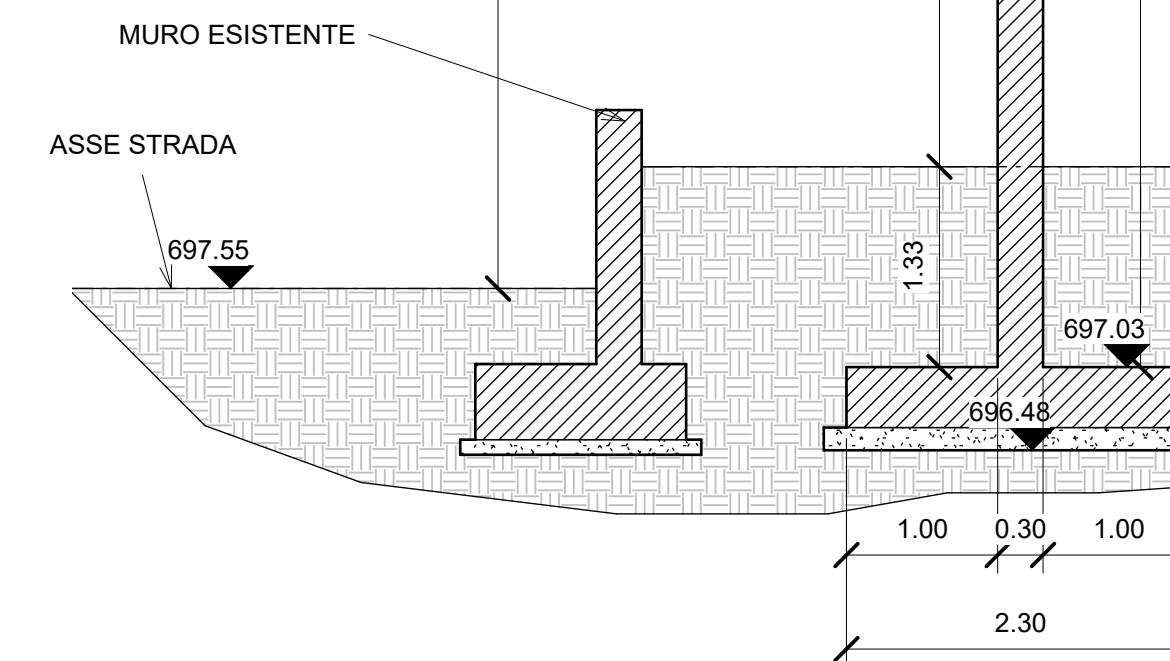

1 : 100

PREDISPORRE PASSAGGIO PER TUBI E IMPIANTI PROVENIENTI DA IMPIANTO DI PRODUZIONE IDROGENO

1 : 100



<u>CHILLER</u>	
ELEMENTO	INCIDENZA [kg/m <sup>3</sup> ]
Fondazione	80

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VD. ELABORATO B35Dd0400S01R.

FILE: B35Dd0540901R0