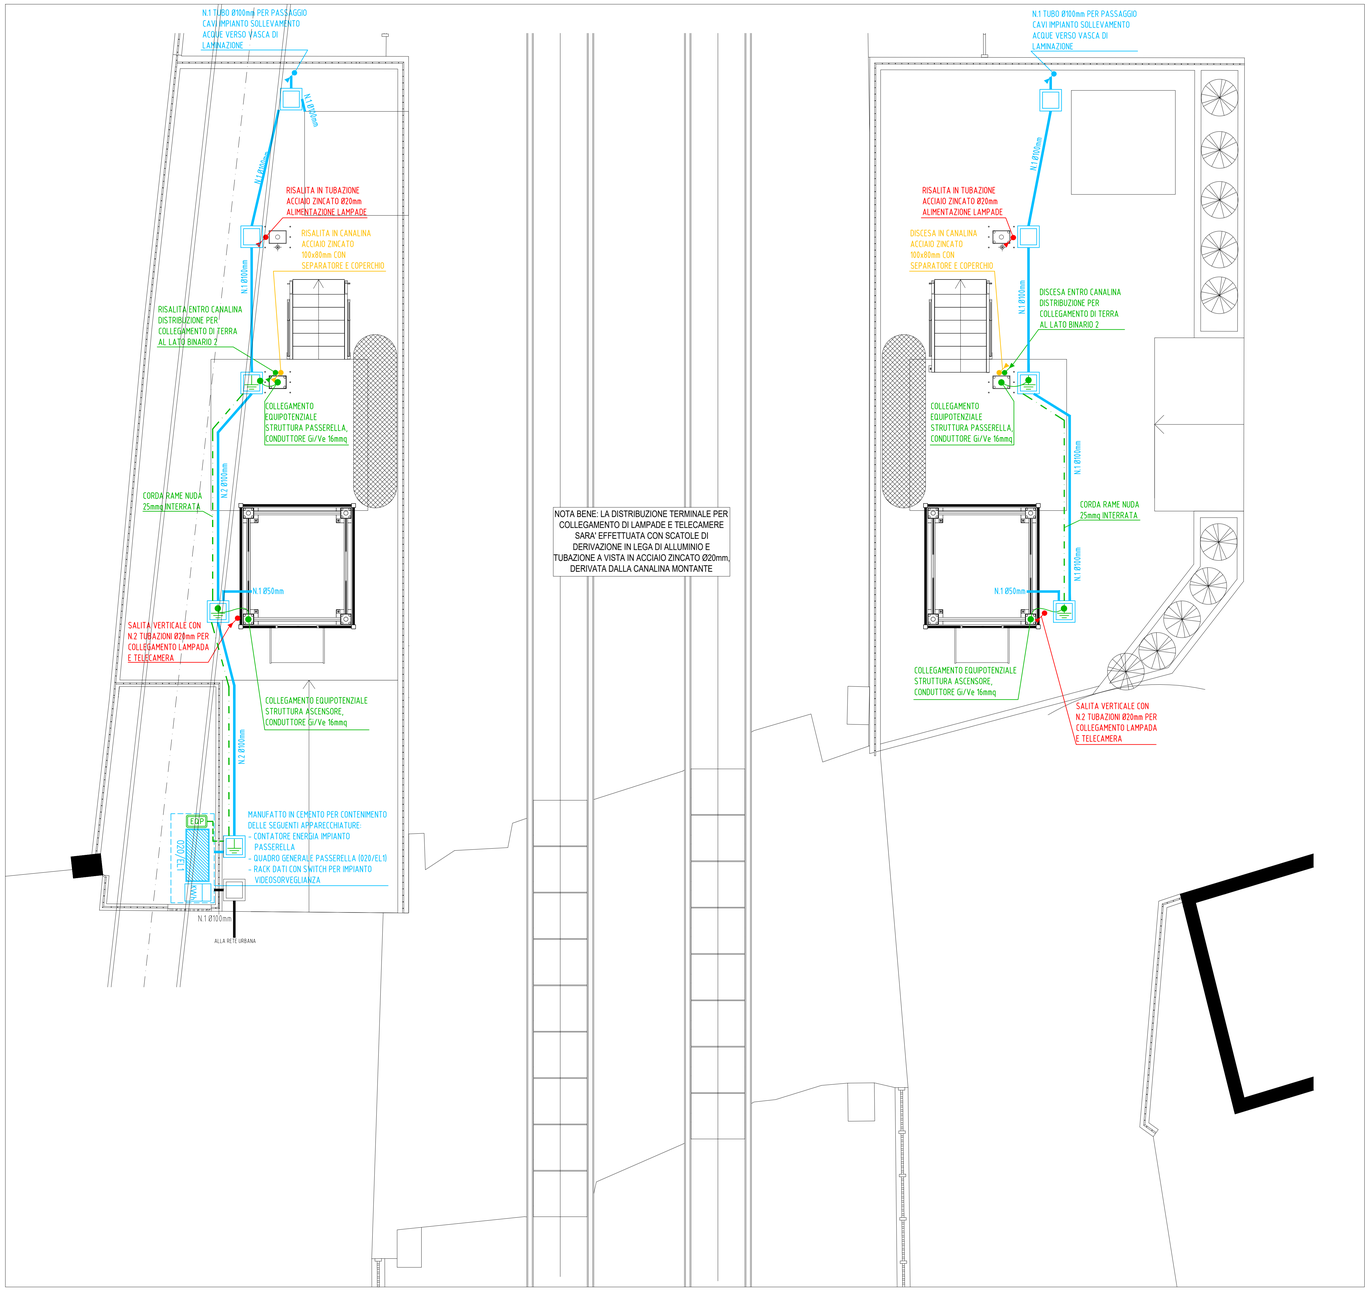

PLANIMETRIA GENERALE - PIANO TERRA

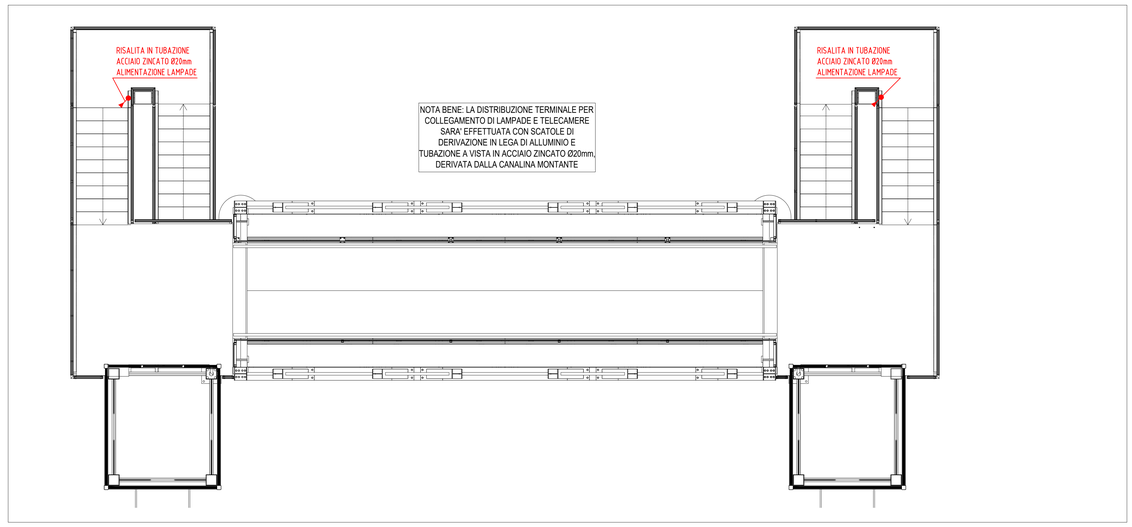

PLANIMETRIA IMPALCATO PASSERELLA

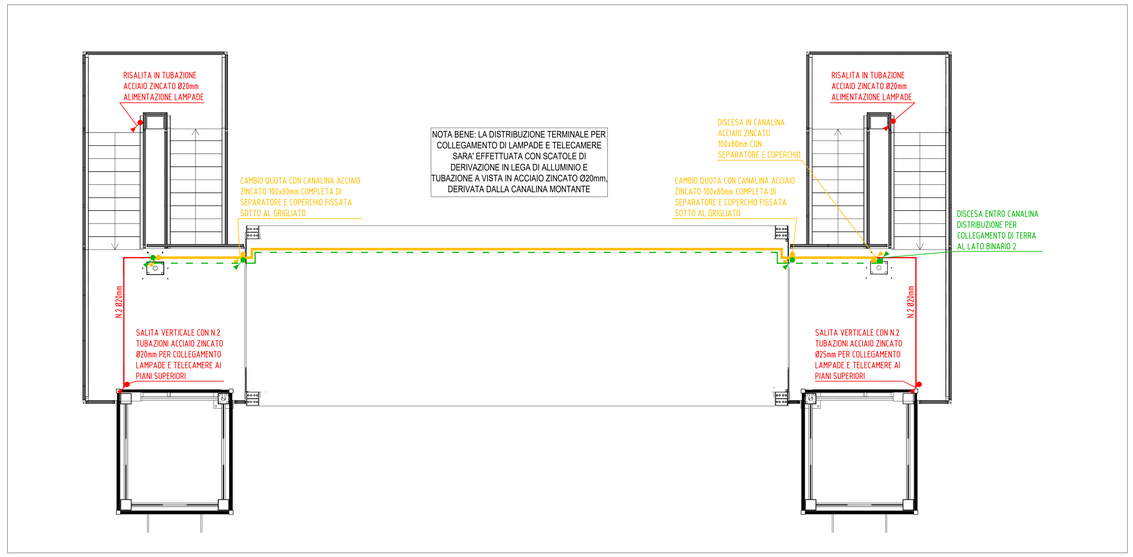

PLANIMETRIA PIANO AMMEZZATO

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DISTRIBUZIONE

Simbolo	Descrizione
	Pozzetto di ispezione e/o rompitratta dorsale di collegamento alla rete Ente Distributore urbana, dimensioni interne 400x400mm, senza fondo, completo di chiusino in ghisa
	Cavidotti corrugati per distribuzione line Ente Distributore, del tipo a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON diametro Ø100mm
	Pozzetto di ispezione e/o rompitratta dorsale distribuzione elettrica, dimensioni interne 400x400mm, senza fondo, completo di chiusino in ghisa
	Cavidotti corrugati per distribuzione elettrica, del tipo a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON diametro Ø100mm
	Canalina in acciaio zincato per distribuzione elettrica ed impianti speciali lungo la passerella pezonale, dimensioni 100x80mm, completa di coperchio per tratti verticali e separatore per linee elettriche e linee impianti speciali
	Punti di Risalita / discesa distribuzione elettrica ed impianti speciali, realizzati con canalina in acciaio zincato 100x80mm, completa di coperchio per tratti verticali e separatore per linee elettriche e linee impianti speciali
	Tubazione in acciaio zincato per distribuzione linee elettriche e linee impianto videosorvegliianza (dimensioni vedi note su tavola)

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI TERRA

Simbolo	Descrizione
	Collettore di terra principale in piatto rame, sezione minima 40x5mm, installato entro scatola di derivazione da esterno stagna all'interno del manufatto contatori
	Sistema spandente, costituito da corda in rame nudo 25mmq, posato in intimo contatto con il terreno ad una profondità minima di 500mm dal piano di calpestio
	Dispersore a croce in acciaio per integrazione sistema spandente, installato all'interno di pozzetto senza fondo ispezionabile, dimensioni 1500x50x50x5mmi
	Conduttore di protezione per collegamento equipotenziale strutture metalliche, realizzato con conduttore unipolare flessibile tipo FS17 450/750V sezione minima 16mmq, posato all'interno delle dorsali di distribuzione elettriche e connesso ai dispersore del sistema spandente
	Collegamento equipotenziale per struttura passerella pedonale e vano ascensore, realizzato con conduttore unipolare flessibile tipo FS17 450/750V sezione minima 16mmq, derivato dal sistema spandente generale

ESEMPIO LETTURA TABELLA DI IDENTIFICAZIONE COMPONENTE ELETTRICO

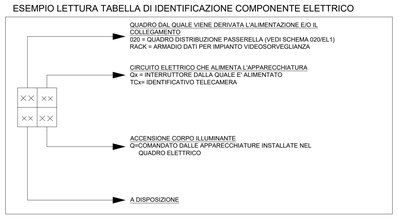

RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
F30	D	d	018	IM	- -	R0	1:50

LINEA MILANO-VARESE-LAVENO
RISOLUZIONE PL LOCATE VARESINO - FASE 2
Progetto Definitivo

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI
IMPIANTO ELETTRICO E TVCC PASSERELLA
CANALIZZAZIONI

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
	0	MAGGIO 2024	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING — NORD_ING Srl — IL DIRETTORE TECNICO — ing. Laura — Firmato da LAURA — Data: 19/09/2024 — 10:27:13 CEST

FERROVIENORD — FERROVIENORD S.p.A. — DIREZ... — Firmato da ANDREA — Data: 19/09/2024 — Ing. Andrea Lucia Pasanisi — 12:32 CEST

Progettista: NORD_ING FNMGROUP — LAURA — 19/09/2024 — 12:27:24 CEST

Collaborazione: CPB SOCIETÀ ENGINEERING — C.P.B. Broggi Srl - Società Engineering — 23900 MERATE (LC) - C.so BERNACCHI, 110 — Telefono 0039 0371 73... - Fax 0039 035 640... - Email info@cpb-broggi.it

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
MR	GM	GM	luglio 2024

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE: FN123075E — AGG.: 0

Prima Emissione

FILE: F30D0016_17_18MM--R0_PLANIMETRIE.dwg

mod. 7.5 (0) rev 01